



Lignum-Dokumentation Brandschutz

4.1 Bauteile in Holz Decken, Wände und Bekleidungen

# Anhang: Werkstoffoptimierte Bauteile Rigips®

**GYPSUM4WOOD.CH**

Schweizer Holzbau. Natürlich mit Rigips.



Lignum-Dokumentation Brandschutz: Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand

# Werkstoffoptimierte Bauteile Rigips

September 2017

## Inhalt

<b>1</b>	<b>AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN</b>	<b>4</b>
1.1	Grundlegende Bestimmungen .....	4
1.2	Baustoffe.....	6
1.3	Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung .....	7
1.4	Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile .....	10
1.5	Haustechnische Installationen.....	10
<b>2</b>	<b>HOLZBAUTEILE</b>	<b>11</b>
2.1	Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten.....	11
2.1.1	Balkendecken ohne brandschutztechnisch wirksamen Unterbau .....	11
2.1.2	Balkendecken mit brandschutztechnisch wirksamem Unterbau.....	12
2.1.3	Rippendecken .....	17
2.1.4	Hohlkastendecken.....	20
2.1.5	Brettstapeldecken .....	23
2.1.6	Massivholzdecken mit einer Fugenbreite $f \leq 5$ mm .....	24
2.1.7	Decken aus mehrlagigen Massivholzplatten .....	26
2.2	Wände mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten.....	27
2.2.1	Einseitig beplankte Ständerkonstruktionen ohne brandschutztechnisch wirksame Dämmung .....	27
2.2.2	Einseitig beplankte Ständerkonstruktionen mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung .....	28
2.2.3	Beidseitig beplankte Ständerkonstruktionen ohne brandschutztechnisch wirksame Dämmung .....	30
2.2.4	Beidseitig beplankte Ständerkonstruktionen mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung .....	32
2.2.5	Fachwerkwände (Riegelwände).....	36
2.2.6	Brettstapelwände .....	37
2.2.7	Blockbauwände.....	38
2.2.8	Wände aus mehrlagigen Massivholzplatten.....	40
2.3	Abbrandbemessung von Holzbauteilen.....	43
2.3.1	Feuerwiderstand von Stahlbauteilen in Verbindung mit Brandschutzplatten.....	43
2.4	Brandschutzplatten.....	43
2.4.1	Einsatz von Brandschutzplatten .....	43
2.4.2	Schichtdicken von Brandschutzplatten.....	44
2.4.3	Schichtdicken von Brandschutzplatten nach VKF „Allgemein anerkannte Bauprodukte“ .....	45
<b>3</b>	<b>BAUTEILE RF1</b>	<b>46</b>
3.1	Ausführungsbestimmungen .....	46
3.1.1	Allgemeines.....	46
3.1.2	Brandschutzbekleidungen mit Baustoffen der RF1 .....	46
3.1.3	Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile .....	46
3.1.4	Bauteildurchbrüche .....	48
3.1.5	Haustechnische Installationen.....	49
3.2	Decken RF1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten .....	51
3.2.1	Balkendecken RF1 .....	51
3.2.2	Rippendecken RF1 .....	52
3.2.3	Hohlkastendecken RF1 .....	53
3.2.4	Massivholzdecken RF1 mit einer Fugenbreite $f \leq 5$ mm.....	54
3.2.5	Decken RF1 aus mehrlagigen Massivholzplatten .....	55
3.3	Wände RF1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten .....	56
3.3.1	Ständerkonstruktionen RF1.....	56
3.3.2	Wände RF1 aus mehrlagigen Massivholzplatten .....	58
3.4	Brandschutzbekleidungen .....	59
3.5	Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in der Ebene .....	60
3.5.1	Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1.....	60
3.5.2	Fugenausbildung von mehrlagigen Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 .....	62
3.5.3	Befestigung für Brandschutzbekleidungen K tt-RF1.....	63
3.6	Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Aussenecken .....	65
3.6.1	Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1.....	65

3.6.2 Verbindung bei Aussenecken.....	66
<b>3.7 Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Innenecken.....</b>	<b>67</b>
3.7.1 Fugenausbildung Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 .....	67

**Die Technische Kommission Brandschutz der Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen TKB-VKF hat Kenntnis genommen vom vorliegenden Prüfungstest des Instituts für Baustatik und Konstruktion der ETH Zürich, in Bezug auf die materielle Übereinstimmung. Das vorliegende Dokument bildet einen Anhang zum Stammdokument «Lignum-Dokumentation Brandschutz, Bauteile in Holz – Decken, Wände und Bekleidungen mit Feuerwiderstand», Ausgabe 2015 (Nachdruck/Aktualisierung 2017).**

#### Redaktionelle Hinweise:

- In Kapitel 1 und Kapitel 3.1 sind die Bestimmungen aus dem Stammdokument grau hinterlegt.
- Es gilt das Literaturverzeichnis des Stammdokuments; sämtliche angeführten Quellen sind dort aufgeführt.
- Wo in den Tabellen das Zeichen « ■ » steht, ist die entsprechende Schicht für die jeweilige Variante nicht erforderlich.



#### Herausgeber:

Lignum, Holzwirtschaft Schweiz  
Mühlebachstrasse 8  
CH-8008 Zürich  
Tel. 044 267 47 77  
[www.lignum.ch](http://www.lignum.ch)

#### Erarbeitung:

Prof. Dr. Andrea Frangi, dipl. Bauingenieur ETH/SIA, ETH Zürich  
Andreas Rudolf, Holzbauingenieur BSc FH, Lignum, Holzwirtschaft Schweiz, Zürich



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

**Bundesamt für Umwelt BAFU**

Aktionsplan Holz

Projekt «Brandsicherheit und Holz»

## 1 AUSFÜHRUNGSBESTIMMUNGEN

### 1.1 Grundlegende Bestimmungen

Die nachfolgend aufgeführten Ausführungsbestimmungen gelten sowohl für Holzbauteile mit Feuerwiderstand (Kap. 2) als auch für Bauteile RF1 mit Holzanteilen (Kap. 3). Spezifische und weiterführende Ausführungsbestimmungen für Bauteile RF1 sind direkt im Kapitel 3 definiert.

- Die in den Tabellen angegebenen Dimensionen sind Mindestmasse bezüglich des Feuerwiderstands. Sie ersetzen keine anderen Nachweise, beispielsweise der Tragsicherheit bei Normaltemperatur, der Gebrauchstauglichkeit, des Schall-, Wärme- und Feuchteschutzes usw. Aus konstruktiven Überlegungen sind vielfach grössere Schichtdicken oder weitere Schichten, Verbindungen oder Verbindungsteile erforderlich.
- Beim Tragwerksentwurf ist zu berücksichtigen, dass brandschutztechnisch wirksame Beplankungen und Bekleidungen während der Brandeinwirkung ihre statische Wirksamkeit verlieren können.
- Bei der Verwendung von Klebstoffen für die Herstellung von tragenden Holzbauteilen ist die Tragfähigkeit des Klebstoffes während der geforderten Feuerwiderstandsdauer und der zu erwartenden Temperatureinwirkung zu gewährleisten.
- Verbindungen müssen den gleichen Feuerwiderstand aufweisen, der für das Bauteil gefordert ist. Der Nachweis ist gemäss der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation «Feuerwiderstandsbemessung – Bauteile und Verbindungen» oder der Norm SIA 265 zu führen.
- Die Anforderungen an die Bauteiloberflächen und Schichtaufbauten der Bauteile, wie sie aus der Brandschutzrichtlinie 14-15 «Verwendung von Baustoffen» hervorgehen, sind zusätzlich zu beachten (siehe Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation «Bauten in Holz – Brandschutzanforderungen» und Publikation «Bauten in Holz – Verwendung von Baustoffen»).
- Die Angaben der Produkthersteller sind zu berücksichtigen.

#### Bestimmungen Rigips

Die Ausführungsbestimmungen aus [gypsum4wood.ch](http://gypsum4wood.ch) (Planung und Konstruktion sowie Anwendung und Verarbeitung) und den Rigips Verarbeitungsrichtlinien Trockenbau sind für den Einsatz von Rigips im Holzbau einzuhalten.

Folgende Modifikationen an den Bauteilen der Tabellen in den Kapiteln 2 und 3 sind erlaubt:

- Stärker dimensionieren
- Hinzufügen von Schichten (Bekleidungen, Lattenroste, Trennschichten usw.). Diese müssen mindestens RF3, im Falle von Folien (Dämmschutzschicht, Dampfbremse usw.) mindestens RF3 (cr) aufweisen. Fugen in Beplankungs- und Bekleidungsschichten müssen hinterlegt werden (sinngemäss Fugentyp 1 gem. Abb. 6), bei Bauteilen RF1 sind Zwischenräume hohlraumfrei auszufüllen.
- Zusätzlicher Einbau von nicht brennbarer Dämmung (RF1)
- Zusätzlicher Einbau von brennbarer Dämmung (mindestens RF3). Bei Bauteilen RF1 ist kein Einsatz von brennbarer Dämmung möglich.
- Einsatz von zementgebundenen Spanplatten anstelle von Spanplatten. Die in den Tabellen für Spanplatten angegebenen Mindestdicken dürfen dabei um 10 % reduziert werden.
- Einsatz von Holzwerkstoffen RF2 anstelle von Holzwerkstoffen. Die in den Tabellen für Holzwerkstoffe angegebenen Mindestdicken dürfen für Holzwerkstoffe RF2 um 10 % reduziert werden.
- Zwei- oder mehrschichtige Ausführung anstelle einschichtiger bei Massivholzschalungen und flächigen Holzwerkstoffen unter Berücksichtigung der Voraussetzungen in Abbildung 1 und der Tragrichtung unter statischer Beanspruchung. In Wand- und Deckenkonstruktionen (ausgenommen Tragschichten) und bei Brandschutzplatten ist die erforderliche Schichtdicke um 30 % zu erhöhen.

Die massgebende Dicke von profilierten oder gefasten Holz- und Holzwerkstoffquerschnitten richtet sich nach Abbildung 2.

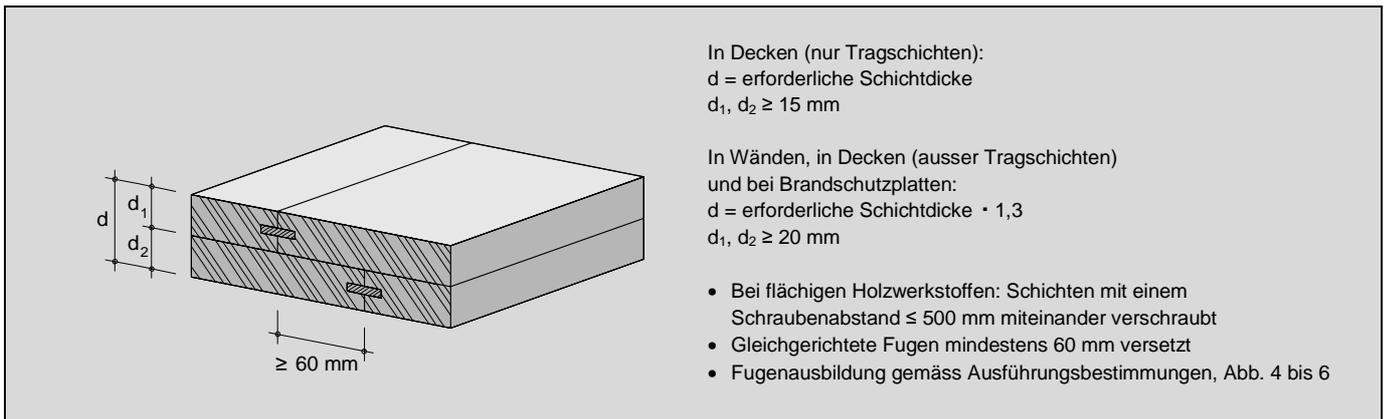


Abbildung 1: Zweischichtige Ausführung von Massivholzschalung und flächigen Holzwerkstoffen

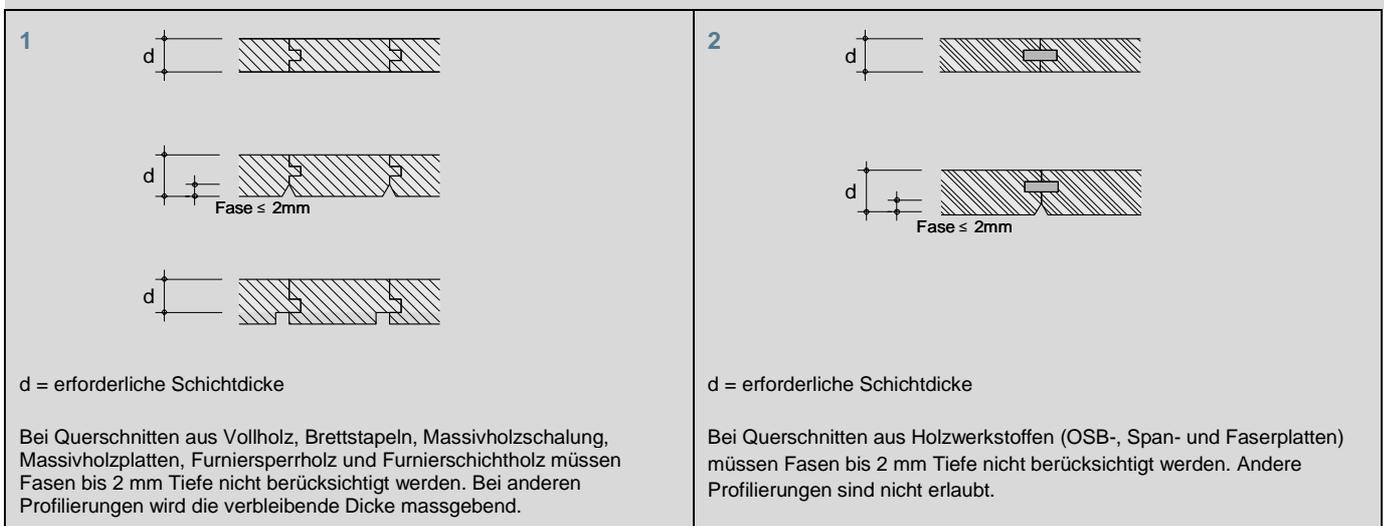


Abbildung 2: Massgebende Dicke bei Holz und Holzwerkstoffen

- 1** Holz und aus Brettern oder Furnieren gefertigte Holzwerkstoffe  
**2** Aus Spänen und Fasern gefertigte Holzwerkstoffe

## 1.2 Baustoffe

Holz und Holzwerkstoffe müssen der Norm SIA 265, Holzbau und SIA 265/1, Holzbau – Ergänzende Festlegungen entsprechen. Zusätzlich gelten die Definitionen und Anforderungen gemäss Abbildung 3.

Holz und Holzwerkstoffe	
<b>Vollholz</b>	Vollholz; keilgezinktes und schichtverleimtes Vollholz; Festigkeitsklasse mindestens C24
<b>Brettstapel</b>	Festigkeitsklasse mindestens C24
<b>Brettschichtholz</b>	Festigkeitsklasse mindestens GL24k
<b>Massivholzschalung</b>	Massivholzschalung mit Nut und Kamm oder Nut und Feder; Holzarten: Fichte, Tanne, Föhre, Lärche, Douglasie, Buche, Eiche; keine Ausfalläste; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 350 \text{ kg/m}^3$ bei 12 % Holzfeuchte
<b>Ein- und mehrlagige Massivholzplatte</b>	Massivholzplatten nach den Normen EN 13353 und EN 13986 sowie Brettspertholz nach Norm EN 16351; Schichtaufbau: gleichmässig, kreuzweise, symmetrisch; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 350 \text{ kg/m}^3$
<b>Furnierspertholz</b>	Furnierspertholz nach den Normen EN 636 und EN 13986; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 400 \text{ kg/m}^3$
<b>Furnierschichtholz</b>	Furnierschichtholz nach den Normen EN 14279 und EN 14374; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 480 \text{ kg/m}^3$
<b>OSB-Platte</b>	OSB-Platten Typ OSB/3 und OSB/4 nach den Normen EN 300 und EN 13986; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 550 \text{ kg/m}^3$
<b>Spanplatte</b>	Kunstharzgebundene Spanplatten nach den Normen EN 312 und EN 13986; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 500 \text{ kg/m}^3$ Zementgebundene Spanplatten nach den Normen EN 634-1, EN 634-2 und EN 13986; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 1000 \text{ kg/m}^3$
<b>Faserplatte</b>	Faserplatten nach den Normen EN 622-1, EN 622-2, EN 622-3, EN 622-5 und EN 13986; charakteristische Rohdichte $\rho_k \geq 500 \text{ kg/m}^3$
Mineralisch gebundene Werkstoffe	
<b>Rigips RB</b>	Gipsplatte Typ A; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips RF</b>	Gipsplatte Typ F; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Riduro</b>	Gipsplatte Typ DEFH2IR; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Duraline</b>	Gipsplatte Typ DFIR; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips die Blaue</b>	Gipsplatte Typ DF; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Habito</b>	Gipsplatte Typ DFIR; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Rigidur H</b>	Gipsfaserplatte; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Glasroc F</b>	Gipsfaserplatte mit Vliesarmierung; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Glasroc H</b>	Gipsfaserplatte mit Vliesarmierung; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Rigidur EE (Estrichelement)</b>	Estrichelement, bestehend aus Rigidur H Gipsfaserplatten; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Rigidur EE MF (Estrichelement 30 MF)</b>	Estrichelement, bestehend aus Rigidur H Gipsfaserplatten und Mineralfaserplatten; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1
<b>Rigips Rigidur EE HF (Estrichelement 30 HF)</b>	Estrichelement, bestehend aus Rigidur H Gipsfaserplatten und Holzfaserplatten, Rohdichte $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$ ; Baustoffklassifizierung E; Brandverhaltensgruppe RF3
<b>Rigips Alba</b>	Gips-Wandbauplatte; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1 (VKF Nr. 23938)
<b>Rigips Alba hydro</b>	Gips-Wandbauplatte; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1 (VKF Nr. 23937)
<b>Rigips Alba balance</b>	Gips-Wandbauplatte; Baustoffklassifizierung A2-s1,d0; Brandverhaltensgruppe RF1 (VKF Nr. 23821)
<b>Estrich</b>	Zementmörtel; Kalziumsulfat-Mörtel (Anhydrit-Mörtel); Kalziumsulfat-Fliessmörtel (Anhydrit-Fliessmörtel); Gipsmörtel; Asphalt
Dämmstoffe	
<b>Mineralwolle</b>	Mineralfaserplatten nach Norm EN 13162; Brandverhaltensgruppe RF1; Ermittlung Schmelzpunkt nach Norm DIN 4102-17
<b>Isoresist 1000 036</b>	Mineralfaserplatten; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1 (VKF Nr. 16942); Schmelzpunkt $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$ , Rohdichte $\rho \geq 20 \text{ kg/m}^3$
<b>Rigips RIF</b>	Mineralfaserplatten; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1; Schmelzpunkt $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$ , Rohdichte $\rho \geq 40 \text{ kg/m}^3$
<b>Flumroc DPL Solo</b>	Mineralfaserplatten; Baustoffklassifizierung A1; Brandverhaltensgruppe RF1 (VKF Nr. 27154); Schmelzpunkt $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$ , Rohdichte $\rho \geq 38 \text{ kg/m}^3$
<b>Holzfaser</b>	Holzfaserplatten nach EN 13171; Brandverhaltensgruppe RF3, Rohdichte $\rho \geq 45 \text{ kg/m}^3$

Abbildung 3: Definitionen und Anforderungen an Baustoffe

### 1.3 Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung

Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung von flächigen Werkstoffen müssen den Anforderungen in Abbildung 4 entsprechen.

Bei flächigen Holzwerkstoffen hängt die Fugenausbildung von der Einbausituation ab. Welcher Fugentyp in welcher Einbausituation anwendbar ist, kann Abbildung 5 entnommen werden; die verschiedenen Fugentypen sind in Abbildung 6 beschrieben. Für Brandschutzplatten gelten besondere, in Kapitel 2.4 beschriebene Bestimmungen.

Wie Abbildung 5 zeigt, müssen «fliegende» Stösse in Wandkonstruktionen zwingend hinterlegt werden (Typ 1 gemäss Abb. 6). In allen anderen Fällen sind die Fugentypen 1, 2 und 3 (hinterlegter Stoss, Nut und Kamm/Feder, Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder) anwendbar. Stumpfe Stösse (Typ 4) sind nur direkt auf Ständern und Balken erlaubt.

Baustoff	Unterkonstruktion	Befestigung	Fugenausbildung
<b>Massivholzschalung</b>	Achsmass max. 700 mm	Nach den Regeln der Baukunde <sup>1)</sup>	Nut und Kamm oder Feder-Verbindung gemäss den Anforderungen in Abb. 6. Profilierungen/Fasen zulässig gemäss Abb. 2
<b>Ein- und mehrlagige Massivholzplatte</b> <b>Furniersperrholz</b> <b>Furnierschichtholz</b> <b>OSB-Platte</b> <b>Spanplatte</b> <b>Faserplatte</b>	Achsmass max. 700 mm	Nach den Regeln der Baukunde <sup>1)</sup>	Gemäss Abb. 5; bei Brandschutzplatten gemäss den Angaben in Kapitel 2.4. Wenn mehrere Lagen übereinander (auch in Kombination mit anderen Werkstoffen): gleichlaufende Stösse wie in Abb. 1 gezeigt um 60 mm versetzt. Profilierungen/Fasen zulässig gemäss Abb. 2
<b>Rigips RB</b> <b>Rigips RF</b> <b>Rigips Duraline</b> <b>Rigips die Blaue</b> <b>Rigips Habito</b> <b>Rigips Glasroc F</b> <b>Rigips Glasroc H</b>	Holzunterkonstruktion oder Stahlprofile gemäss Herstellerangaben	Geklammert oder geschraubt gemäss Herstellerangaben	Verspachtelt gemäss Herstellerangaben (auch bei Eckfugen und Anschlüssen an flankierende Bauteile) Bei zwei- oder mehrlagiger Ausführung: Gleichgerichtete Fugen in der Fläche um mindestens 200 mm versetzt. Spezielle Bedingungen für Brandschutzbekleidungen K sind in Kap. 3.5 bis 3.7 geregelt.
<b>Rigips Riduro</b>	Holzunterkonstruktion oder Stahlprofile gemäss Herstellerangaben	Geklammert oder geschraubt gemäss Herstellerangaben	Verspachtelt gemäss Herstellerangaben (auch bei Eckfugen und Anschlüssen an flankierende Bauteile) Bei zwei- oder mehrlagiger Ausführung: Gleichgerichtete Fugen in der Fläche um mindestens 200 mm versetzt. Spezielle Bedingungen für Brandschutzbekleidungen K sind in Kap. 3.5 bis 3.7 geregelt.
<b>Rigips Rigidur H</b>	Holzunterkonstruktion oder Stahlprofile gemäss Herstellerangaben	Geklammert oder geschraubt gemäss Herstellerangaben	Gemäss Herstellerangaben: - verleimt - verspachtelt (auch bei Eckfugen und Anschlüssen an flankierende Bauteile) Bei zwei- oder mehrlagiger Ausführung: Gleichgerichtete Fugen in der Fläche um mindestens 200 mm versetzt. Die erste Lage kann mit ≤ 1 mm Abstand stumpf gestossen werden. Spezielle Bedingungen für Brandschutzbekleidungen K sind in Kap. 3.5 bis 3.7 geregelt.
<b>Rigips Rigidur EE (Estrichelement)</b> <b>Rigips Rigidur EE MF (Estrichelement 30 MF)</b> <b>Rigips Rigidur EE HF (Estrichelement 30 HF)</b>	Schwimmend verlegt auf vollflächig tragfähigen Untergrund		Stufenfalz wie ab Werk geliefert, verleimt und verschraubt oder verklammert.
<b>Rigips Alba</b> <b>Rigips Alba Hydro</b> <b>Rigips Alba Balance</b>	Holzunterkonstruktion oder Stahlprofile gemäss Herstellerangaben	Geschraubt gemäss Herstellerangaben	Verspachtelt gemäss Herstellerangaben
<b>Mineralwolle</b> <b>Isoresist 1000 036</b> <b>Rigips RIF</b> <b>Fumroc DPL Solo</b> <b>Holzfaser</b>	Bei flächiger Verlegung: Platten satt aneinander gestossen Zwischen Lattenrost: satt eingepasst, durch Lattung oder Beplankung gesichert Zwischen Balkenlage, Rippen oder Ständer: mit 10 mm Übermass eingepresst; keine Kreuz- oder T-Stösse; durch Lattung oder Beplankung gesichert		

1) Die Angaben beziehen sich auf die Befestigung bei Normaltemperatur. Die Positionierung der Verbindungsmittel in der Unterkonstruktion muss die Befestigung des Werkstoffes während dessen Schutzzeit gewährleisten (Abbrand an Ständer, Balken, Lattung).

Abbildung 4: Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung für flächige Werkstoffe





Beplankungen auf linearen Elementen (Ständer, Balken, Lattung)				Beplankungen auf vollflächiger Unterlage (Vollquerschnitt oder weitere Beplankung)	
In Wand 		In Decke 			
Direkt auf Ständer oder Latte 	Über freiem Feld 	Direkt auf Balken oder Latte 	Über freiem Feld 		
<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Typ 1: hinterlegt Typ 2: Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder Typ 3: Nut und Kamm/Feder Typ 4: stumpf	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Typ 1: hinterlegt	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Typ 1: hinterlegt Typ 2: Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder Typ 3: Nut und Kamm/Feder Typ 4: stumpf	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Typ 1: hinterlegt Typ 2: Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder Typ 3: Nut und Kamm/Feder		<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Typ 1: hinterlegt Typ 2: Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder Typ 3: Nut und Kamm/Feder
Beschrieb der Fugentypen in Abb. 6	Beschrieb der Fugentypen in Abb. 6	Beschrieb der Fugentypen in Abb. 6	Beschrieb der Fugentypen in Abb. 6		Beschrieb der Fugentypen in Abb. 6




Abbildung 5: Anwendbare Fugentypen für flächige Holzwerkstoffe in Abhängigkeit der Einbausituation. Für Brandschutzplatten gelten die Bestimmungen in Kapitel 2.4.

**Typ 1: hinterlegt** (verschraubt mit einem Schraubenabstand von max. 150 mm)

Des weiteren gelten Beplankungen als hinterlegt, wenn es sich bei der dahinterliegenden Schicht

- a) um eine brandschutztechnisch wirksame Schicht handelt (Beplankung, Bekleidung oder Dämmung)
- b) um ein Material handelt, das den Durchbrand durch die Fuge der Beplankung verhindert (mindestens RF3)

Die Bedingungen der Hinterlage sind in der jeweiligen Brandeinwirkungsrichtung für alle brandschutztechnisch wirksamen Schichten zu gewährleisten. Bei Bauteilen sind beide Brandeinwirkungsrichtungen zu berücksichtigen.

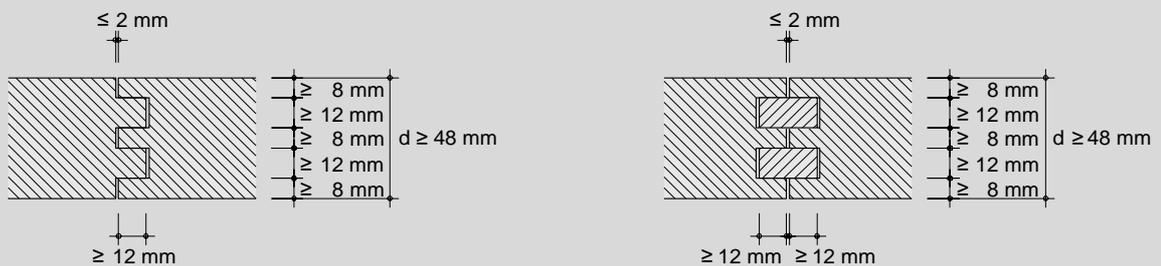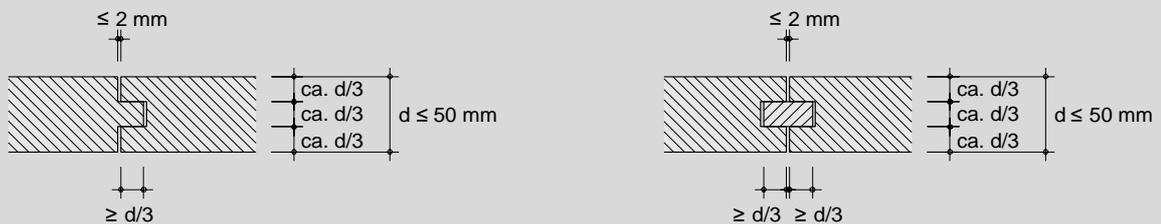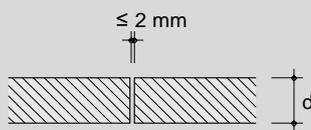**Typ 2: Doppel-Nut und Kamm/Doppelfeder****Typ 3: Nut und Kamm/Feder****Typ 4: Stumpf**

d = erforderliche Schichtdicke

Abbildung 6: Fugentypen für Massivholzschalung und flächige Holzwerkstoffe (Einsatz gemäss Abb. 5)

## 1.4 Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile

Die Anschlussbereiche brandabschnittsbildender Bauteile müssen dieselbe Feuerwiderstandsdauer (Abb. 7, Situationen 2, 3 und 4) aufweisen wie die an sie angrenzenden Bauteile (Situation 1).

Es muss gewährleistet werden, dass Tragkonstruktion und Beplankungen nicht durch Abbrand von innen, der durch Schwachstellen im Anschlussbereich verursacht werden kann, geschwächt werden (Situation 3). Im Anschlussbereich vorhandene Längsfugen, die insbesondere bei Elementbauten, Kasten- und Massivholzsystemen sowie bei Brettstapeln auftreten (Situation 4), sind entweder durch Massnahmen an der Stirnseite (Dämmstreifen aus Mineralwolle, Schmelzpunkt  $\geq 1000\text{ °C}$ , Rohdichte  $\geq 26\text{ kg/m}^3$ , Abdeckbrett oder ähnliches) oder durch Massnahmen in den Fugen selbst (Dichtungen) abzudichten.

Allgemein gilt für die Ausführung von Anschlüssen brandabschnittsbildender Holzbauteile:

- Durchgehende Fugen sind zu vermeiden.
- Beplankungen sind in den Eckbereichen passgenau an das benachbarte Bauteil zu führen.
- Bei mehrschichtigen Beplankungen sind die Stösse auch in den Eckbereichen zu versetzen.
- Wände müssen kraftschlüssig an benachbarte Bauteile angeschlossen werden.
- Bei Deckenanschlüssen an Wände ist zu gewährleisten, dass die Auflager auch nach der geforderten Feuerwiderstandsdauer ihre statische Funktion erfüllen.
- Hohlräume im Anschlussbereich sind mit Mineralwolle, Schmelzpunkt  $\geq 1000\text{ °C}$ , Rohdichte  $\geq 26\text{ kg/m}^3$ , zu füllen.
- Dem Schwind- und Quellverhalten von Holzbauteilen ist Rechnung zu tragen.
- Ergänzende Anforderungen für Bauteile RF1 sind in Kapitel 3 geregelt.

Detaillierte Angaben und Konstruktionsvorschläge für Anschlusssituationen bei Bauteilen können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation «Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand» entnommen werden.

Produktspezifische Lösungen können den Katalogen werkstoffoptimierter Bauteile entnommen werden.

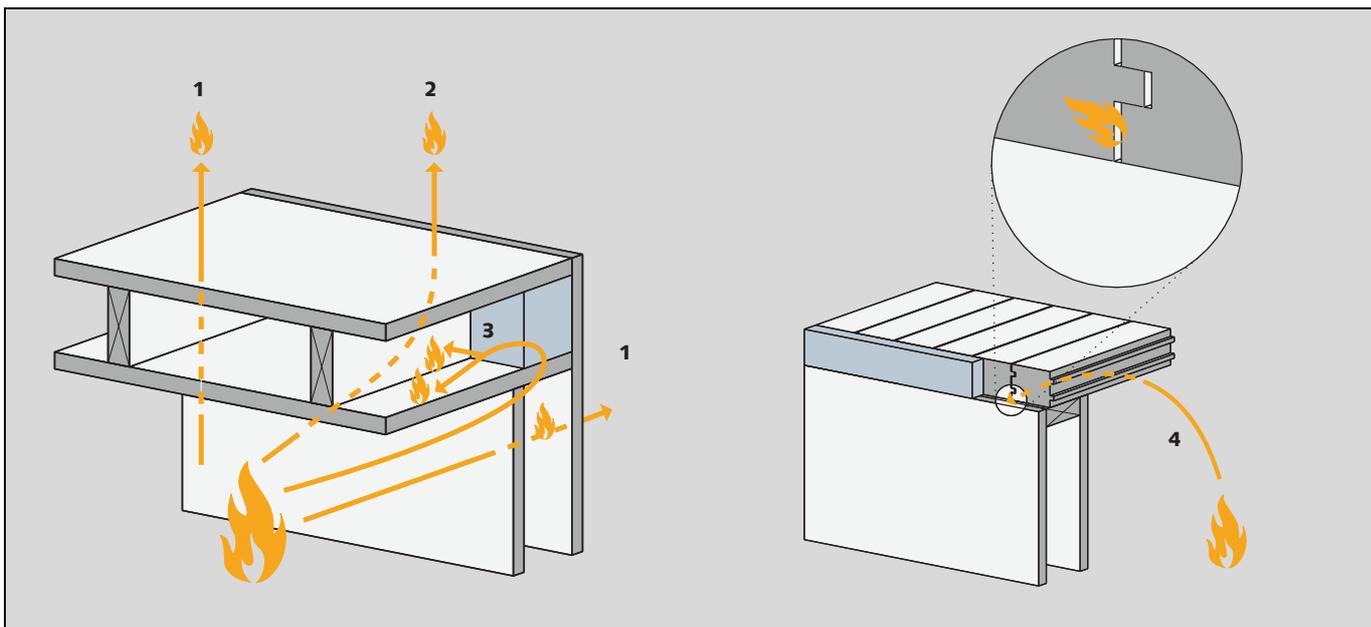


Abbildung 7: Schematische Darstellung der Risikosituationen im Anschlussbereich

## 1.5 Haustechnische Installationen


Mit Vorteil sind haustechnische Installationen sowie deren Verteilung so zu konzipieren, dass Leitungen und Installationen nicht innerhalb der brandschutztechnisch wirksamen Bauteilquerschnitte geführt werden, sondern in Installationsebenen ausserhalb (Bodenaufbauten, Vorwandkonstruktionen, Unterdecken usw.). Im Zusammenhang mit Bauteilen RF1 gelten erhöhte Anforderungen an die Installationsführung (siehe Kap. 3).

Angaben zur Planung und Ausführung der Haustechnik können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation «Haustechnik – Installationen und Abschottungen» entnommen werden.

## 2 HOLZBAUTEILE

### 2.1 Decken mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten

#### 2.1.1 Balkendecken ohne brandschutztechnisch wirksamen Unterbau

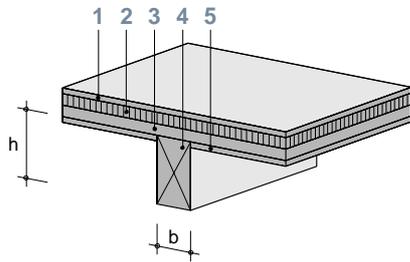

#### Voraussetzungen

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	REI 30			REI 60			
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1 Auflage</b>							
Rigips RB	9,5	■	9,5	■	12,5	■	15
Rigips Riduro / Rigips RF	12,5	■	12,5	■	12,5	■	15
Rigips Rigidur H	10	■	10	■	12,5	■	15
Rigidur EE	20	■	20	■	20	■	20
Rigips Alba	25	■	25	■	25	■	25
Massivholzschalung	12	■	12	■	15	■	20
Massivholzplatte	12	■	12	■	15	■	20
Span-, Faserplatte	12	■	12	■	15	■	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	12	■	15	■	18	■	26
Estrich	20	■	20	■	20	■	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>							
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	30	■	40	■	60	■
<b>3 Tragschicht</b>							
Massivholzschalung	40	26	24	46	40	38	32
Massivholzplatte <sup>2)</sup>	40	26	24	46	40	38	32
Span-, Faserplatte	44	28	25	48	44	39	35
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	46	30	28	51	48	42	38
<b>4 Balkenlage</b>							
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	120 x 200 oder <sup>3)</sup>	120 x 200 oder <sup>3)</sup>	120 x 200 oder <sup>3)</sup>	<sup>4)</sup>	<sup>4)</sup>	<sup>4)</sup>	<sup>4)</sup>
<b>5 Untere Bekleidung</b>							
Rigips Riduro / Rigips RF	■	12,5	12,5	15	15	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5
Rigips RB	■	12,5	12,5	15	15	15 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	12,5	12,5	15	15	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5
Rigips Alba	■	25	25	25	25	40	40
Massivholzplatte	■	18	18	26	26	35	35
Span-, Faserplatte	■	15	15	20	20	28	28
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	18	18	26	26	35	35

■ Nicht erforderlich


1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

2) Deckschichten quer zur Balkenlage

3) Bemessung für 30 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

4) Bemessung für 60 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

**2.1.2 Balkendecken mit brandschutztechnisch wirksamem Unterbau**

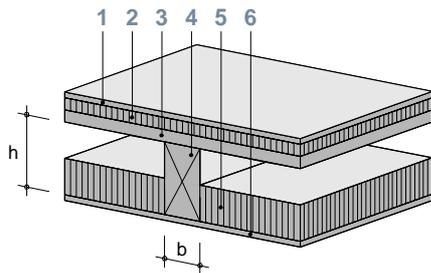

**Voraussetzungen**

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht oder Hohlkastendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht und unterer Beplankung.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

**REI 30**

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>1 Auflage</b>										
Rigips RB	■	■	■	■	■	■	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro / Rigips RF	■	■	■	■	■	■	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	■	■	■	■	■	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur EE	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
Rigips Alba	■	■	■	■	■	■	25	25	25	25
Massivholzschalung	■	■	■	■	■	■	15	17	17	17
Massivholzplatte	■	■	■	■	■	■	15	17	17	17
Span-, Faserplatte	■	■	■	■	■	■	15	16	16	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	■	■	■	19	21	21	21
Estrich	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>										
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	50	50	50	■	■	■	■
<b>3 Tragschicht</b>										
Massivholzschalung	40	40	40	19	19	19	21	19	19	19
Massivholzplatte <sup>2)</sup>	40	40	40	19	19	19	21	19	19	19
Span-, Faserplatte	44	44	44	20	20	20	22	20	20	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	44	44	44	20	20	20	23	20	20	20
<b>4 Balkenlage</b>										
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	100 x 220 120 x 140 oder <sup>4)</sup>	60 x 160 80 x 120 oder <sup>5)</sup>	60 x 100 oder <sup>6)</sup>	60 x 230 80 x 100 oder <sup>7)</sup>	60 x 160 80 x 120 oder <sup>5)</sup>	60 x 100 oder <sup>6)</sup>	100 x 220 120 x 140 oder <sup>4)</sup>	80 x 170 oder <sup>8)</sup>	60 x 160 80 x 120 oder <sup>5)</sup>	60 x 100 oder <sup>6)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>										
Mineralwolle <sup>3)</sup>	■	120	100	■	120	100	■	■	120	100
Isoresist 1000 036	■	110	100	■	110	100	■	■	110	100
Rigips RIF	■	110	100	■	110	100	■	■	110	100
<b>6 Untere Beplankung</b>										
Rigips RF	12,5	■	12,5	12,5	■	12,5	12,5	12,5	■	12,5
Rigips RB	9,5	■	9,5	12,5	■	9,5	9,5	12,5	■	9,5
Rigips Riduro	12,5	■	12,5	12,5	■	12,5	12,5	12,5	■	12,5
Rigips Rigidur H	10	■	10	12,5	■	10	10	12,5	■	10
Rigips Alba	25	■	25	25	■	25	25	25	■	25
Massivholzplatte	15	■	15	20	■	15	15	18	■	15
Span-, Faserplatte	12	■	12	15	■	12	12	15	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	15	■	15	20	■	15	15	18	■	15

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

2) Deckschichten quer zur Balkenlage

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$


4) Bemessung für 14 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 14 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

7) Bemessung für 7 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

8) Bemessung für 10 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

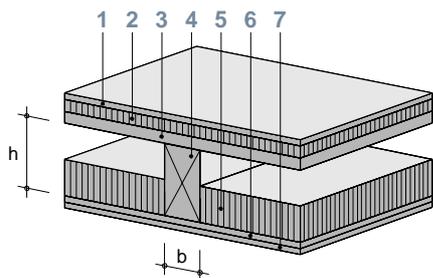


**Voraussetzungen**

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht oder Hohlkastendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht und unterer Beplankung.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 60											
Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
<b>1 Auflage</b>											
Rigips RB	■	■	15	12,5 + 12,5	■	■	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5
Rigips Riduro / Rigips RF	■	■	15	12,5 + 12,5	■	■	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur H	■	■	15	12,5 + 12,5	■	■	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur EE	■	■	20		■	■					
Rigips Rigidur EE MF / HF	■	■	30	30	■	■	30	30	30	30	30
Rigips Alba	■	■	25	40	■	■	40	40	40	40	40
Massivholzschalung	■	■	20	32	■	■	32	32	32	32	32
Massivholzplatte	■	■	20	32	■	■	32	32	32	32	32
Span-, Faserplatte	■	■	20	32	■	■	32	32	32	32	32
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	25	40	■	■	40	40	40	40	40
Estrich	■	■	20	30	■	■	30	30	30	30	30
<b>2 Trittschalldämmung</b>											
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	■	80	80	■	■	■	■	■
<b>3 Tragschicht</b>											
Massivholzschalung	67	67	39	25	26	26	24	24	24	24	24
Massivholzplatte <sup>2)</sup>	67	67	39	25	26	26	24	24	24	24	24
Span-, Faserplatte	71	71	40	27	27	27	25	25	25	25	25
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	74	74	42	30	29	29	26	26	26	26	26
<b>4 Balkenlage</b>											
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	140 x 240 160 x 180 oder <sup>4)</sup>	120 x 320 140 x 190 160 x 150 oder <sup>5)</sup>	140 x 240 160 x 180 oder <sup>4)</sup>	120 x 190 140 x 140 oder <sup>6)</sup>	80 x 260 100 x 200 120 x 180 oder <sup>7)</sup>	100 x 220 120 x 180 140 x 160 oder <sup>8)</sup>	80 x 220 100 x 180 140 x 160 oder <sup>9)</sup>	80 x 180 100 x 160 120 x 160 oder <sup>10)</sup>	60 x 260 80 x 220 oder <sup>11)</sup>	60 x 180 80 x 160 oder <sup>13)</sup>	60 x 160 80 x 140 oder <sup>14)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>											
Mineralwolle <sup>3)</sup>	■	■	■	■	140	100	160	120	220 <sup>12)</sup>	160	140
Isoresist 1000 036	■	■	■	■	100	100	120	100	180 <sup>12)</sup>	120	100
Rigips RIF	■	■	■	■	100	100	110	100	150 <sup>12)</sup>	110	100
<b>6 Untere Beplankung</b>											
Rigips RB	18	12,5	18	15	18	12,5	15	12,5	■	18	12,5
Rigips Riduro / Rigips RF	18	12,5	18	15	15	12,5	12,5	12,5	■	15	12,5
Rigips Rigidur H	18	12,5	18	15	15	12,5	12,5	12,5	■	15	12,5
Massivholzplatte	31	20	31	26	27	18	21	18	■	27	18
Span-, Faserplatte	25	15	25	20	25	15	18	15	■	25	15
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	31	20	31	26	27	18	21	18	■	27	18
<b>7 Deckenbekleidung</b>											
Rigips RB	■	15	■	15	■	15	■	15	■	■	15
Rigips Riduro / Rigips RF	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	■	12,5
Massivholzplatte	■	26	■	26	■	26	■	26	■	■	26
Span-, Faserplatte	■	20	■	20	■	20	■	20	■	■	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	26	■	26	■	26	■	26	■	■	26

## ■ Nicht erforderlich

- 1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$
- 2) Deckschichten quer zur Balkenlage
- 3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$
- 4) Bemessung für 23 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 5) Bemessung für 20 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 6) Bemessung für 15 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 7) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand und 8 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 8) Bemessung für 11 Minuten einseitigen Abbrand und 11 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 9) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand und 6 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 10) Bemessung für 15 Minuten einseitigen Abbrand und 7 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 11) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 12) Als Lagesicherung sind ergänzend zu Abb. 4 zusätzliche Massnahmen erforderlich, z.B. mechanische Hilfsmittel (Nägel, Schrauben) oder Kleben
- 13) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments
- 14) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

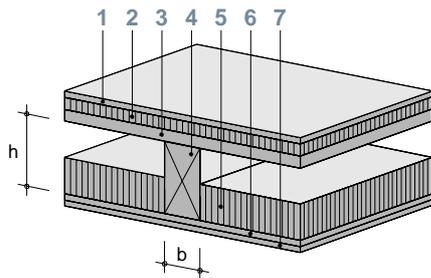**Voraussetzungen**

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht oder Hohlkastendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht und unterer Beplankung.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 60					
Variante	A	B	C	D	E
<b>1 Auflage</b>					
Rigips RB	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	■	12,5 + 12,5
Rigips Riduro / Rigips RF	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 12,5	■	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur H	10 + 12,5	10 + 12,5	12,5 + 12,5	■	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	30	■	30
Massivholzschalung	28	28	32	■	32
Massivholzplatte	28	28	32	■	32
Span-, Faserplatte	28	28	32	■	32
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	35	35	40	■	40
Estrich	30	30	30	■	30
<b>2 Trittschalldämmung</b>					
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	50	■
<b>3 Tragschicht</b>					
Massivholzschalung	24	24	20	39	20
Massivholzplatte <sup>2)</sup>	24	24	20	39	20
Span-, Faserplatte	27	27	22	40	22
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	29	29	23	42	23
<b>4 Balkenlage</b>					
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 140 80 x 120 oder <sup>4)</sup>	60 x 140 80 x 120 oder <sup>4)</sup>	60 x 220 80 x 160 oder <sup>5)</sup>	140 x 240 160 x 180 oder <sup>6)</sup>	60 x 140 80 x 120 oder <sup>4)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>					
Mineralwolle <sup>3)</sup>	160	160	160	■	160
Isoresist 1000 036	120	120	120	■	120
Rigips RIF	110	110	110	■	110
<b>6 Untere Beplankung</b>					
Rigips RB	15 + 15	12,5	18	18	15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	12,5 + 12,5	12,5	18 oder 12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur H	12,5 + 12,5	12,5	18 oder 10 + 10	18	12,5 + 12,5
Massivholzplatte	32	20	27	31	32
Span-, Faserplatte	28	15	25	25	28
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	32	20	27	31	32
<b>7 Deckenbekleidung</b>					
Rigips RB	■	15	■	■	■
Rigips Riduro / Rigips RF	■	12,5	■	■	■
Rigips Rigidur H	■	12,5	■	■	■
Massivholzplatte	■	26	■	■	■
Span-, Faserplatte	■	20	■	■	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	26	■	■	■

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$


2) Deckschichten quer zur Balkenlage

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$

4) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Bemessung für 28 Minuten einseitigen Abbrand und 2 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 23 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

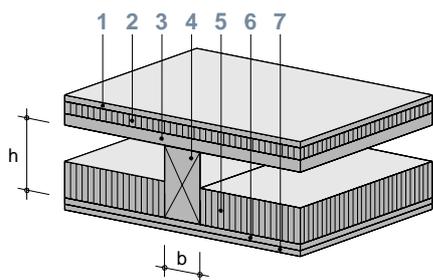

**Voraussetzungen**

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht oder Hohlkastendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht und unterer Beplankung.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 90						
Variante	A	B	C	D	E	F
<b>1 Auflage</b>						
Rigips RB	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur H	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	■	■		
Rigips Alba	40	40	■	■		
Massivholzschalung	39	39	■	■	50	50
Massivholzplatte	39	39	■	■	50	50
Span-, Faserplatte	39	39	■	■	50	50
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	48	48	■	■	60	60
Estrich	30	30	■	■	50	50
<b>2 Trittschalldämmung</b>						
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	140	140	■	■
<b>3 Tragschicht</b>						
Massivholzschalung	39	39	24	24	25	25
Massivholzplatte <sup>2)</sup>	39	39	24	24	25	25
Span-, Faserplatte	40	40	25	25	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	42	42	27	27	27	27
<b>4 Balkenlage</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	120 x 250 140 x 200 160 x 180 oder <sup>4)</sup>	100 x 210 120 x 200 oder <sup>6)</sup>	60 x 240 oder <sup>7)</sup>	60 x 180 oder <sup>8)</sup>	60 x 240 oder <sup>7)</sup>	60 x 180 oder <sup>8)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>3)</sup>	180	200	240	180	240	180
Isoresist 1000 036	140	160	200	140	200	140
Rigips RIF	120	130	160	120	160	120
<b>6 Untere Beplankung</b>						
Rigips RB	18 + 18	18 + 18	18 + 18	15	18 + 18	15
Rigips Riduro / Rigips RF	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15	15 + 15	15
Rigips Rigidur H	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15	15 + 15	15
Rigips Alba	40	40	40	25	40	25
Massivholzplatte	BSP 60 <sup>5)</sup>	BSP 60 <sup>5)</sup>	BSP 60 <sup>5)</sup>	22	BSP 60 <sup>5)</sup>	22
Span-, Faserplatte				18		18
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe				22		22
<b>7 Deckenbekleidung</b>						
Rigips RB	■	■	■	18 + 18	■	18 + 18
Rigips Riduro / Rigips RF	■	■	■	15 + 15	■	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	■	■	15 + 15	■	15 + 15
Rigips Alba	■	■	■	40	■	40
Massivholzplatte	■	■	■	BSP 60 <sup>5)</sup>	■	BSP 60 <sup>5)</sup>
Span-, Faserplatte	■	■	■		■	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■		■	

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

2) Deckschichten quer zur Balkenlage

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

4) Bemessung für 16 Minuten einseitigen Abbrand und 14 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments


5) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

6) Bemessung für 21 Minuten einseitigen Abbrand und 9 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

7) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

8) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

2.1.3 Rippendecken

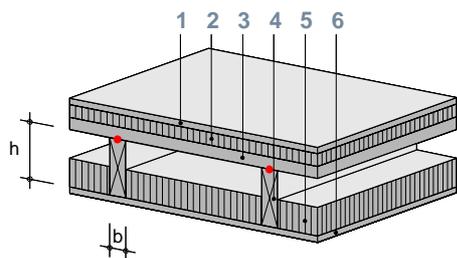

Voraussetzungen

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht, nicht aber zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 30

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Auflage</b>								
Rigips RB	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Riduro / Rigips RF	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Rigidur H	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Rigidur EE	■	■	■	■	20	20	20	20
Rigips Alba	■	■	■	■	25	25	25	25
Massivholzschalung	■	■	■	■	20	20	20	20
Massivholzplatte	■	■	■	■	20	20	20	20
Span-, Faserplatte	■	■	■	■	20	20	20	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	■	26	26	26	26
Estrich	■	■	■	■	20	20	20	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>								
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	50	50	50	■	■	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>								
Massivholzplatte	48	27...27 <sup>4)</sup>	27	27	27	27...27 <sup>4)</sup>	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>		22 <sup>5)</sup>	21	21	21	22 <sup>5)</sup>	21	21
<b>4 Rippe</b>								
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 120	80 x 220 100 x 140	60 x 120 oder <sup>6)</sup>	60 x 120	60 x 120 oder <sup>7)</sup>	80 x 220 100 x 140	60 x 120 oder <sup>6)</sup>	60 x 120
<b>5 Hohlraumdämmung</b>								
Mineralwolle <sup>3)</sup>	■	■	100	■	120	■	100	■
Isosist 1000 036	■	■	100	■	110	■	100	■
Rigips RIF	■	■	100	■	110	■	100	■
<b>6 Untere Beplankung</b>								
Rigips RB	15	12,5	9,5	15	■	12,5	9,5	15
Rigips Riduro / Rigips RF	15	12,5	12,5	15	■	12,5	12,5	15
Rigips Rigidur H	15	12,5	10	15	■	12,5	10	15
Rigips Alba	25	25	25	25	■	25	25	25
Massivholzplatte	26	21	12	26	■	21	12	26
Span-, Faserplatte	20	16	12	20	■	16	12	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	26	21	12	26	■	21	12	26

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen


3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

4) Andere (auch grössere) Schichtdicken nur mit rechnerischem Nachweis. Anerkannte Berechnungsverfahren gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Nur für Tragschichten aus OSB

6) Bemessung für 16 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

7) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

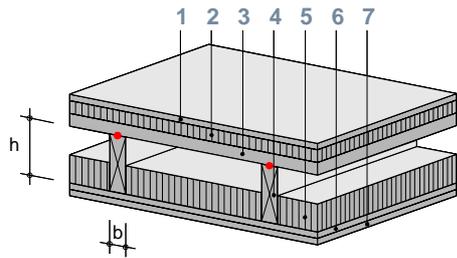

**Voraussetzungen**

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht, nicht aber zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

**REI 60**

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
<b>1 Auflage</b>											
Rigips RB	15	15	15	15	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	15	15	15	15	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur H	15	15	15	15	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur EE	20	20	20	20	■	■					
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	30	30	■	■	30	30	30	30	30
Rigips Alba	25	25	25	25	■	■	40	40	40	25	25
Massivholzschalung	20	20	20	20	■	■	36	36	36	36	36
Massivholzplatte	20	20	20	20	■	■	36	36	36	36	36
Span-, Faserplatte	20	20	20	20	■	■	36	36	36	36	36
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	26	26	26	26	■	■	45	45	45	45	45
Estrich	20	20	20	20	■	■	30	30	30	20	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>											
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	■	100	100	■	■	■	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>											
Massivholzplatte	48	48...80 <sup>6)</sup>	48	48	27...27 <sup>6)</sup>	27	27	27...27 <sup>6)</sup>	27	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>					24 <sup>9)</sup>	21	21	24 <sup>9)</sup>	21	21	21
<b>4 Rippe</b>											
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 220 oder <sup>4)</sup>	100 x 340 120 x 280 140 x 250	60 x 140	60 x 180 oder <sup>8)</sup>	80 x 200 100 x 130	60 x 180 oder <sup>8)</sup>	60 x 220 oder <sup>4)</sup>	80 x 200 100 x 130	60 x 140 oder <sup>10)</sup>	60 x 140	60 x 180 oder <sup>8)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>											
Mineralwolle <sup>3)</sup>	220 <sup>5)</sup>	■	140	180	■	180	220 <sup>5)</sup>	■	140	140	180
Isoresist 1000 036	180 <sup>5)</sup>	■	100	140	■	140	180 <sup>5)</sup>	■	100	100	140
Rigips RIF	150 <sup>5)</sup>	■	100	120	■	120	150 <sup>5)</sup>	■	100	100	120
<b>6 Untere Beplankung</b>											
Rigips RB	■	18	15	15	18	15	■	18	25	15	15
Rigips Riduro / Rigips RF	■	15	12,5	15	15	15	■	15	18	12,5	15
Rigips Rigidur H	■	15	12,5	15	15	15	■	15	18	12,5	15
Rigips Alba	■	25	25	25	25	25	■	25	25	25	25
Massivholzplatte	■	35	25	26	35	26	■	35	37	25	26
Span-, Faserplatte	■	27	19	20	27	20	■	27	32	19	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	35	25	26	35	26	■	35	37	25	26
<b>7 Deckenbekleidung</b>											
Rigips RB	■	18	15	■	18	■	■	18	■	15	■
Rigips Riduro / Rigips RF	■	15	12,5	■	15	■	■	15	■	12,5	■
Rigips Rigidur H	■	15	12,5	■	15	■	■	15	■	12,5	■
Massivholzplatte	■	35	25	■	35	■	■	35	■	25	■
Span-, Faserplatte	■	27	19	■	27	■	■	27	■	19	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	35	25	■	35	■	■	35	■	25	■

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$

2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$

4) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Als Lagesicherung sind ergänzend zu Abb. 4 zusätzliche Massnahmen erforderlich, z.B. mechanische Hilfsmittel (Nägel, Schrauben) oder Kleben


6) Andere (auch grössere) Schichtdicken nur mit rechnerischem Nachweis. Anerkannte Berechnungsverfahren gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

7) Bemessung für 20 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

8) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

9) Nur für Tragschichten aus OSB

10) Bemessung für 23 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

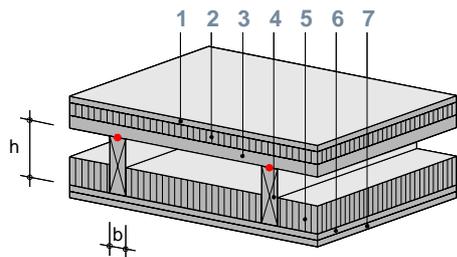

**Voraussetzungen**


- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht, nicht aber zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

**REI 90**

Variante	A	B	C	D	E	F
<b>1 Auflage</b>						
Rigips RB	18 + 18	18 + 18	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur H	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	■	■		
Rigips Alba	40	40	■	■		
Massivholzschalung	BSP 60 <sup>4)</sup>	BSP 60 <sup>4)</sup>	■	■	56	56
Massivholzplatte			■	■	56	56
Span-, Faserplatte			■	■	56	56
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe			■	■	66	66
Estrich			■	■	50	50
<b>2 Trittschalldämmung</b>						
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	140	140	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>						
Massivholzplatte	48	48	27	27	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>	■	■	21	21	21	21
<b>4 Rippe</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 180 oder <sup>6)</sup>	60 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 180 oder <sup>6)</sup>	60 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 180 oder <sup>6)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>3)</sup>	240	180	240	180	240	180
Isosist 1000 036	200	140	200	140	200	140
Rigips RIF	160	120	160	120	160	120
<b>6 Untere Beplankung</b>						
Rigips RB	18 + 18	15	18 + 18	15	18 + 18	15
Rigips Riduro / Rigips RF	15 + 15	15	15 + 15	15	15 + 15	15
Rigips Rigidur H	15 + 15	15	15 + 15	15	15 + 15	15
Rigips Alba	40	25	40	25	40	25
Massivholzplatte	BSP 60 <sup>4)</sup>	22	BSP 60 <sup>4)</sup>	22	BSP 60 <sup>4)</sup>	22
Span-, Faserplatte		18		18		18
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe		22		22		22
<b>7 Deckenbekleidung</b>						
Rigips RB	■	18 + 18	■	18 + 18	■	18 + 18
Rigips Riduro / Rigips RF	■	15 + 15	■	15 + 15	■	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	15 + 15	■	15 + 15	■	15 + 15
Rigips Alba	■	40	■	40	■	40
Massivholzplatte	■	BSP 60 <sup>4)</sup>	■	BSP 60 <sup>4)</sup>	■	BSP 60 <sup>4)</sup>
Span-, Faserplatte	■		■		■	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		■		■	

■ Nicht erforderlich  
 1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$   
 2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen  
 3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$   
 4) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4  
 5) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 6) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

2.1.4 Hohlkastendecken

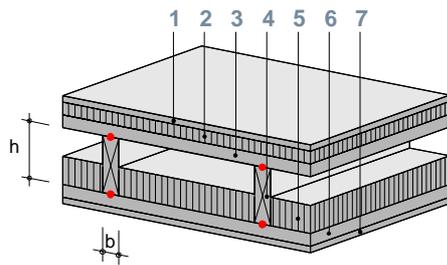

Voraussetzungen

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht wie auch zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 30

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
<b>1 Auflage</b>												
Rigips RB	■	■	■	■	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Riduro / Rigips RF	■	■	■	■	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Rigidur H	■	■	■	■	■	■	■	■	15	15	15	15
Rigips Rigidur EE	■	■	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
Rigips Alba	■	■	■	■	■	■	■	■	25	25	25	25
Massivholzschalung	■	■	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
Massivholzplatte	■	■	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
Span-, Faserplatte	■	■	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	■	■	■	■	■	26	26	26	26
Estrich	■	■	■	■	■	■	■	■	20	20	20	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>												
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	■	50	50	50	50	■	■	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>												
Massivholzplatte	48	48	48	48	27	27	27	27	27	27	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>					21	21	21	21	21	21	21	21
<b>4 Rippe</b>												
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 200 80 x 150 oder <sup>4)</sup>	60 x 220 80 x 180 oder <sup>5)</sup>	60 x 120	60 x 120	60 x 200 80 x 150 oder <sup>4)</sup>	60 x 220 80 x 180 oder <sup>5)</sup>	60 x 120	60 x 120	60 x 200 80 x 150 oder <sup>4)</sup>	60 x 220 80 x 180 oder <sup>5)</sup>	60 x 220 80 x 160	60 x 160 80 x 120
<b>5 Hohlraumdämmung</b>												
Mineralwolle <sup>3)</sup>	100	100	■	■	100	100	■	■	100	100	■	■
Isoresist 1000 036	100	100	■	■	100	100	■	■	100	100	■	■
Rigips RIF	100	100	■	■	100	100	■	■	100	100	■	■
<b>6 Untere Beplankung (statisch wirksam)</b>												
Massivholzplatte	18	18	26	18	18	18	26	18	18	18	26	18
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	18	18	26	18	18	18	26	18	18	18	26	18
<b>7 Deckenbekleidung</b>												
Rigips RB	9,5	■	■	12,5	9,5	■	■	12,5	9,5	■	■	12,5
Rigips Riduro / Rigips RF	12,5	■	■	12,5	12,5	■	■	12,5	12,5	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	10	■	■	10	10	■	■	10	10	■	■	10
Rigips Alba	25	■	■	25	25	■	■	25	25	■	■	25
Massivholzplatte	12	■	■	18	12	■	■	18	12	■	■	18
Span-, Faserplatte	12	■	■	15	12	■	■	15	12	■	■	15
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	12	■	■	18	12	■	■	18	12	■	■	18

■ Nicht erforderlich


1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

4) Bemessung für 5 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Bemessung für 10 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

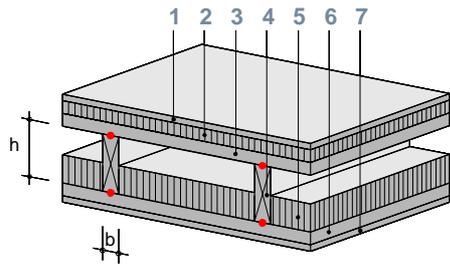

**Voraussetzungen**

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht wie auch zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

**REI 60**

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H	J
<b>1 Auflage</b>									
Rigips RB	15	15	15	■	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	15	15	15	■	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur H	15	15	15	■	■	■	15 + 15	15 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur EE	20	20	20	■	■	■			
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	30	■	■	■	30	30	30
Rigips Alba	25	25	25	■	■	■	40	40	40
Massivholzschalung	20	20	20	■	■	■	36	36	36
Massivholzplatte	20	20	20	■	■	■	36	36	36
Span-, Faserplatte	20	20	20	■	■	■	36	36	36
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	26	26	26	■	■	■	45	45	45
Estrich	30	30	30	■	■	■	30	30	30
<b>2 Trittschalldämmung</b>									
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	100	100	100	■	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>									
Massivholzplatte	48	48	48	27	27	27	27	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>					21	21	21	21	21
<b>4 Rippe</b>									
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	80 x 260 100 x 220 120 x 200 oder <sup>4)</sup>	60 x 260 80 x 200 100 x 180 120 x 160 oder <sup>6)</sup>	60 x 220 80 x 180 100 x 140	80 x 260 100 x 220 120 x 200 oder <sup>4)</sup>	60 x 260 80 x 200 100 x 180 120 x 160 oder <sup>6)</sup>	60 x 220 80 x 180 100 x 140	80 x 260 100 x 220 120 x 200 oder <sup>4)</sup>	60 x 260 80 x 200 100 x 180 120 x 160 oder <sup>6)</sup>	60 x 220 80 x 180 100 x 140
<b>5 Hohlraumdämmung</b>									
Mineralwolle <sup>3)</sup>	180	100	■	180	100	■	180	100	■
Isoresist 1000 036	140	100	■	140	100	■	140	100	■
Rigips RIF	120	100	■	120	100	■	120	100	■
<b>6 Untere Beplankung (statisch wirksam)</b>									
Massivholzplatte	25...50 <sup>5)</sup>	25	27	25...50 <sup>5)</sup>	25	27	25...50 <sup>5)</sup>	25	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	25...50 <sup>5)</sup>	25	27	25...50 <sup>5)</sup>	25	27	25...50 <sup>5)</sup>	25	27
<b>7 Deckenbekleidung</b>									
Rigips RB	■	18	22	■	18	22	■	18	22
Rigips Riduro / Rigips RF	■	15	18	■	15	18	■	15	18
Rigips Rigidur H	■	15	18	■	15	18	■	15	18
Massivholzplatte	■	32	38	■	32	38	■	32	38
Span-, Faserplatte	■	25	31	■	25	31	■	25	31
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	32	38	■	32	38	■	32	38

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$


2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$

4) Bemessung für 31 Minuten einseitigen gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Andere (auch grössere) Schichtdicken nur mit rechnerischem Nachweis. Anerkannte Berechnungsverfahren gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 10 Minuten einseitigen gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

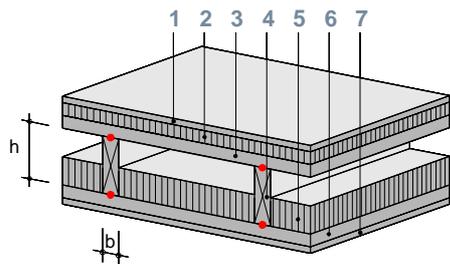

**Voraussetzungen**

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht wie auch zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

**REI 90**

Variante	A	B	C	D	E	F
<b>1 Auflage</b>						
Rigips RB	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Riduro / Rigips RF	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur H	15 + 15	15 + 15	■	■	15 + 15 + 15	15 + 15 + 15
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	30	■	■		
Rigips Alba	40	40	■	■		
Massivholzschalung	BSP 60 <sup>4)</sup>	BSP 60 <sup>4)</sup>	■	■	56	56
Massivholzplatte			■	■	56	56
Span-, Faserplatte			■	■	56	56
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe			■	■	56	56
Estrich			■	■	66	66
<b>2 Trittschalldämmung</b>						
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	140	140	■	■
<b>3 Tragschicht (statisch wirksam)</b>						
Massivholzplatte	48	48	27	27	27	27
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>2)</sup>			21	21	21	21
<b>4 Rippe</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	80 x 280 100 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 300 80 x 240 100 x 200 oder <sup>6)</sup>	80 x 280 100 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 300 80 x 240 100 x 200 oder <sup>6)</sup>	80 x 280 100 x 240 oder <sup>5)</sup>	60 x 300 80 x 240 100 x 200 oder <sup>6)</sup>
<b>5 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>3)</sup>	240	180	240	180	240	180
Isoresist 1000 036	200	140	200	140	200	140
Rigips RIF	160	120	160	120	160	120
<b>6 Untere Beplankung (statisch wirksam)</b>						
Massivholzplatte	30	25	30	25	30	25
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	30	25	30	25	30	25
<b>7 Deckenbekleidung</b>						
Rigips RB	18	18 + 18	18	18 + 18	18	18 + 18
Rigips Riduro / Rigips RF	15	15 + 15	15	15 + 15	15	15 + 15
Rigips Rigidur H	15	15 + 15	15	15 + 15	15	15 + 15
Rigips Alba	25	40	25	40	25	40
Massivholzplatte	BSP 30 <sup>4)</sup>	BSP 60 <sup>4)</sup>	BSP 30 <sup>4)</sup>	BSP 60 <sup>4)</sup>	BSP 30 <sup>4)</sup>	BSP 60 <sup>4)</sup>
Span-, Faserplatte						
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe						

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$

2) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen


3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ }^\circ\text{C}$

4) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

5) Bemessung für 41 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 20 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

**2.1.5 Brettstapeldecken**

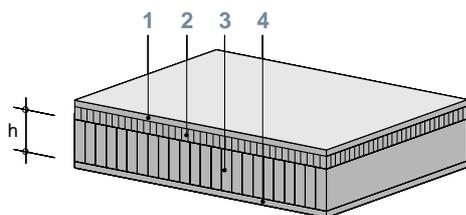

**Voraussetzungen**

- Lamellen verdübelt oder vernagelt
- Zwischen dem Brettstapel und den weiteren brandschutztechnisch wirksamen Schichten dürfen keine Hohlräume entstehen. An diesen Stellen dürfen Schichten folgender Art eingefügt werden:
  - Vollflächige Schichten aus Materialien mit mindestens RF3
  - Lattenroste gefüllt mit Dämm-Materialien mit mindestens RF3
  - Folien (Dämmschutzschicht, Dampfbremse usw.)
- Die Auswirkungen von Schwinden und Quellen sind in der brandschutztechnischen Ausbildung von Fugen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Entsprechende Konstruktionsvorschläge können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation 'Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand' entnommen werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	REI 30				REI 60				REI 90			
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	
<b>1 Auflage</b>												
Rigips RB	18	■	■	9,5	18 + 18	■	9,5	■	18	18	18 + 18	
Rigips RF	15	■	■	12,5	15 + 15	■	12,5	■	15	15	15 + 15	
Rigips Riduro	15	■	■	12,5	15 + 15	■	12,5	■	15	15	15 + 15	
Rigips Rigidur H	15	■	■	10	15 + 15	■	10	■	15	15	15 + 15	
Rigips Rigidur EE	20	■	■	20		■	20	■	20	20		
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	■	■	30	30	■	30	■	30	30	30	
Rigips Alba	25	■	■	25	40	■	25	■	25	25	40	
Massivholzschalung	BSP 30 <sup>2)</sup>	■	■	12	BSP 60 <sup>2)</sup>	■	12	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 60 <sup>2)</sup>	
Massivholzplatte		■	■	12		■	12	■				
Span-, Faserplatte		■	■	12		■	12	■				
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe		■	■	15		■	15	■				
Estrich		■	■	20		■	20	■				
<b>2 Trittschalldämmung</b>												
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	20 <sup>3)</sup>	■	■	■	■	60 <sup>3)</sup>	■	■	■	
<b>3 Tragkonstruktion</b>												
Brettstapel (h)	80	80	80	80	140	140	130	110	110	160	110	
<b>4 Untere Bepunktung</b>												
Rigips RB	■	18	9,5	9,5	■	18 + 18	9,5	18	18	18	18 + 18	
Rigips RF	■	15	12,5	12,5	■	15 + 15	12,5	15	15	15	15 + 15	
Rigips Riduro	■	15	12,5	12,5	■	15 + 15	12,5	15	15	15	15 + 15	
Rigips Rigidur H	■	15	10	10	■	15 + 15	10	15	15	15	15 + 15	
Rigips Alba	■	25	25	25	■	40	25	25	25	25	40	
Massivholzplatte	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	15	15	■	BSP 60 <sup>2)</sup>	15	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 60 <sup>2)</sup>	
Span-, Faserplatte	■		12	12	■		12					
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		15	15	■		15					


■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte ≥ 50 kg/m<sup>3</sup>, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C

2) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

3) Obere Abdeckung Trittschalldämmung mit zusätzlicher Schicht (z.B. Folie)

2.1.6 Massivholzdecken mit einer Fugenbreite  $f \leq 5 \text{ mm}$

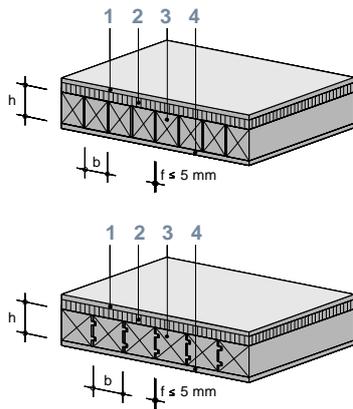

Voraussetzungen

- Abstand  $f$  zwischen den Elementen  $\leq 5 \text{ mm}$
- Zwischen der Massivholzdecke und den weiteren brandschutztechnisch wirksamen Schichten dürfen keine Hohlräume entstehen.  
An diesen Stellen dürfen Schichten folgender Art eingefügt werden:
  - Vollflächige Schichten aus Materialien mit mindestens RF3
  - Lattenroste gefüllt mit Dämm-Materialien mit mindestens RF3
  - Folien (Dämmschutzschicht, Dampfbremse usw.)
- Die Auswirkungen von Schwinden und Quellen sind in der brandschutztechnischen Ausbildung von Fugen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Entsprechende Konstruktionsvorschläge können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation 'Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand' entnommen werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 30




Variante	A	B	C	D	E	F	G
<b>1 Auflage</b>							
Rigips RB	■	18	9,5	■	■	■	9,5
Rigips RF	■	15	12,5	■	■	■	12,5
Rigips Riduro	■	15	12,5	■	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	15	10	■	■	■	10
Rigips Rigidur EE	■	20	20	■	■	■	20
Rigips Rigidur EE MF / HF	■	30	30	■	■	■	30
Rigips Alba	■	25	25	■	■	■	25
Massivholzschalung	■	BSP 30 <sup>3)</sup>	15	■	■	■	12
Massivholzplatte	■		15	■	■	■	12
Span-, Faserplatte	■		15	■	■	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		15	■	■	■	15
Estrich	■		20	■	■	■	20
<b>2 Trittschalldämmung</b>							
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	20 <sup>5)</sup>	■
<b>3 Massivholzdecke</b>							
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	80 x 80 <sup>2)</sup>	80 x 80	80 x 80 <sup>4)</sup>	80 x 80	80 x 80 <sup>6)</sup>	80 x 80	80 x 80
<b>4 Untere Beplankung</b>							
Rigips RB	■	■	■	18	9,5	9,5	9,5
Rigips RF	■	■	■	15	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro	■	■	■	15	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	■	■	15	10	10	10
Rigips Alba	■	■	■	25	25	25	25
Massivholzplatte	■	■	■	BSP 30 <sup>3)</sup>	15	15	15
Span-, Faserplatte	■	■	■		15	12	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■		15	15	15


■ Nicht erforderlich

- 1) Rohdichte  $\geq 50 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$
- 2) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

- 3) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4
- 4) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

- 5) Obere Abdeckung Trittschalldämmung mit zusätzlicher Schicht (z.B. Folie)
- 6) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

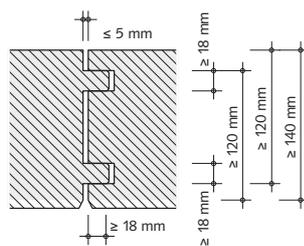

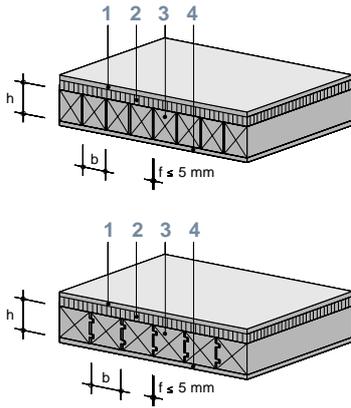

**Voraussetzungen**

- Abstand f zwischen den Elementen ≤ 5mm
- Zwischen der Massivholzdecke und den weiteren brandschutztechnisch wirksamen Schichten dürfen keine Hohlräume entstehen.  
An diesen Stellen dürfen Schichten folgender Art eingefügt werden:
  - Vollflächige Schichten aus Materialien mit mindestens RF3
  - Lattenroste gefüllt mit Dämm-Materialien mit mindestens RF3
  - Folien (Dämmschutzschicht, Dampfbremse usw.)
- Die Auswirkungen von Schwinden und Quellen sind in der brandschutztechnischen Ausbildung von Fugen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Entsprechende Konstruktionsvorschläge können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation 'Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand' entnommen werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)




**REI 60**

Variante	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Auflage</b>								
Rigips RB	■	18 + 18	9,5	■	■	9,5	■	18
Rigips RF	■	15 + 15	12,5	■	■	12,5	■	15
Rigips Riduro	■	15 + 15	12,5	■	■	12,5	■	15
Rigips Rigidur H	■	15 + 15	10	■	■	10	■	15
Rigips Rigidur EE	■		20	■	■	20	■	20
Rigips Rigidur EE MF / HF	■	30	30	■	■	30	■	30
Rigips Alba	■	40	25	■	■	25	■	25
Massivholzschalung	■	BSP 60 <sup>3)</sup>	15	■	■	15	■	BSP 30 <sup>3)</sup>
Massivholzplatte	■		15	■	■	15	■	
Span-, Faserplatte	■		15	■	■	15	■	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		15	■	■	15	■	
Estrich	■		20	■	■	20	■	
<b>2 Trittschalldämmung</b>								
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	■	■	■	■	■	60 <sup>5)</sup>	■
<b>3 Massivholzdecke</b>								
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	140 x 140 <sup>2)</sup>	140 x 140	140 x 140 <sup>4)</sup>	140 x 140	140 x 140 <sup>6)</sup>	130 x 130	110 x 110	110 x 110
<b>4 Untere Beplankung</b>								
Rigips RB	■	■	■	18 + 18	9,5	9,5	18	18
Rigips RF	■	■	■	15 + 15	12,5	12,5	15	15
Rigips Riduro	■	■	■	15 + 15	12,5	12,5	15	15
Rigips Rigidur H	■	■	■	15 + 15	10	10	15	15
Rigips Alba	■	■	■	40	25	25	25	25
Massivholzplatte	■	■	■	BSP 60 <sup>3)</sup>	15	15	BSP 30 <sup>3)</sup>	BSP 30 <sup>3)</sup>
Span-, Faserplatte	■	■	■		15	12		
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■		15	15		


- Nicht erforderlich
- 1) Rohdichte ≥ 50 kg/m<sup>3</sup>, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C
- 2) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

- 3) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4
- 4) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

- 5) Obere Abdeckung Trittschalldämmung mit zusätzlicher Schicht (z.B. Folie)
- 6) Fugenausbildung (Nut-und-Feder-Verbindung sinngemäss möglich):

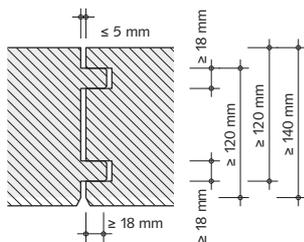

2.1.7 Decken aus mehrlagigen Massivholzplatten

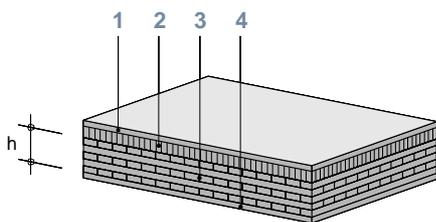

Voraussetzungen


- Plattenaufbau:
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderung an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - Dicke der Querlagen ≤ Dicke der Längslagen
  - Decklagen parallel zur Tragrichtung
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen ≤ 6 mm
- Bei zweiachsiger Beanspruchung ist die Querrichtung separat nachzuweisen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angabe in mm)

Variante	REI 30			REI 60			REI 90	
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Auflage</b>								
Rigips RB	18	■	12,5	18 + 18	■	18	■	18
Rigips RF	15	■	12,5	15 + 15	■	15	■	15
Rigips Riduro	15	■	12,5	15 + 15	■	15	■	15
Rigips Rigidur H	15	■	12,5	15 + 15	■	15	■	15
Rigips Rigidur EE	20	■	20		■	20	■	20
Rigips Rigidur EE MF / HF	30	■	30	30	■	30	■	30
Rigips Alba	25	■	25	40	■	25	■	25
Massivholzschalung	BSP 30 <sup>2)</sup>	■	15	BSP 60 <sup>2)</sup>	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	■	BSP 30 <sup>2)</sup>
Massivholzplatte		■	15		■		■	
Span-, Faserplatte		■	14		■		■	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe		■	15		■		■	
Estrich		■	20		■		■	
<b>2 Trittschalldämmung</b>								
Mineralwolle <sup>1)</sup>	■	50	■	■	60	■	60	■
<b>3 Tragkonstruktion</b>								
Mehrlagige Massivholzplatte (h)	100 <sup>3)</sup> 155 oder <sup>4)</sup>	100 oder <sup>5)</sup>	100 oder <sup>5)</sup>	150 <sup>3)</sup> 158 <sup>6)</sup> 185 <sup>7)</sup> oder <sup>8)</sup>	100 <sup>3)</sup> 155 oder <sup>4)</sup>	100 <sup>3)</sup> 155 oder <sup>4)</sup>	160 <sup>3)</sup> 200 oder <sup>9)</sup>	160 <sup>3)</sup> 200 oder <sup>9)</sup>
<b>4 Untere Beplankung</b>								
Rigips RB	■	12,5	12,5	■	18	18	18	18
Rigips RF	■	12,5	12,5	■	15	15	15	15
Rigips Riduro	■	12,5	12,5	■	15	15	15	15
Rigips Rigidur H	■	12,5	12,5	■	15	15	15	15
Rigips Alba	■	25	25	■	25	25	25	25
Massivholzplatte	■	15	15	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>	BSP 30 <sup>2)</sup>
Span-, Faserplatte	■	14	14	■				
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	15	15	■				

■ Nicht erforderlich  
 1) Rohdichte ≥ 50 kg/m<sup>3</sup>, Schmelzpunkt ≥ 1000 °C  
 2) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4  
 3) Massivholzplatte mit gleichmässigem Aufbau (identische Dicke der Lagen), mindestens 5 Schichten  
 4) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 5) Bemessung für 14 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 6) Massivholzplatte mit 5 Schichten  
 7) Massivholzplatte mit mindestens 7 Schichten  
 8) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 9) Bemessung für 55 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

## 2.2 Wände mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten

### 2.2.1 Einseitig beplankte Ständerkonstruktionen ohne brandschutztechnisch wirksame Dämmung

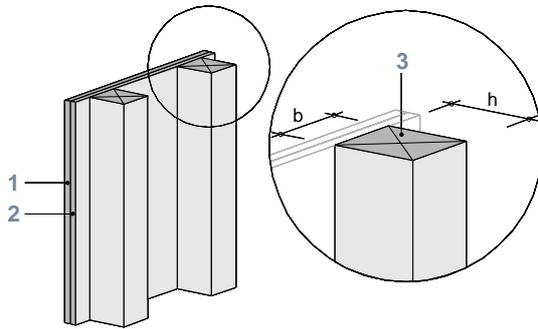

#### Voraussetzungen

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände mit 30 Minuten Feuerwiderstand sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Die tragenden Wände mit 60 Minuten Feuerwiderstand sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 30		EI 30	REI 30	R60		EI 60		REI 60	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>1 Beplankung 1</b>										
Rigips RB	■	12,5	12,5	12,5	15 + 15	15 + 18	15 + 18	15 + 18	15 + 18	15 + 18
Rigips RF	■	12,5	12,5	12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 15	12,5 + 15	15 + 15	12,5 + 15	15 + 15
Rigips Riduro	■	12,5	12,5	12,5	12,5 + 12,5	12,5 + 15	12,5 + 15	15 + 15	12,5 + 15	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	10	10	10	12,5 + 12,5	12,5 + 15	12,5 + 15	15 + 15	12,5 + 15	15 + 15
Massivholzplatte	■	18	18	18	35	40	40	43	40	43
Span-, Faserplatte	■	14	15	15	30	32	32	35	32	35
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	18	18	18	35	40	40	43	40	43
<b>2 Beplankung 2</b>										
Rigips RB	15	12,5	15	15	18	15	18	18	18	18
Rigips RF	15	12,5	12,5	12,5	18	15	18	15	18	15
Rigips Riduro	15	12,5	12,5	12,5	18	15	18	15	18	15
Rigips Rigidur H	15	12,5	12,5	12,5	18	15	18	15	18	15
Massivholzplatte	26	18	25	25	32	27	32	27	32	27
Span-, Faserplatte	20	15	18	18	25	22	25	22	25	22
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	26	18	23	23	32	27	32	27	32	27
<b>3 Ständer</b>										
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	120 x 120 130 x 100 220 x 80 oder <sup>2)</sup>	120 x 120 130 x 100 220 x 80 oder <sup>2)</sup>	95 x 75	110 x 120 120 x 100 220 x 80 oder <sup>2)</sup>	180 x 190 200 x 140 oder <sup>3)</sup>	180 x 190 200 x 140 oder <sup>3)</sup>	140 x 100	140 x 100	170 x 170 190 x 140 oder <sup>3)</sup>	170 x 170 190 x 140 oder <sup>3)</sup>


■ Nicht erforderlich

1) Fugen hinterlegt (sinngemäss Fugentyp 1 in Abb. 6)

2) Bemessung für 30 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

3) Bemessung für 60 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

**2.2.2 Einseitig beplankte Ständerkonstruktionen mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung**

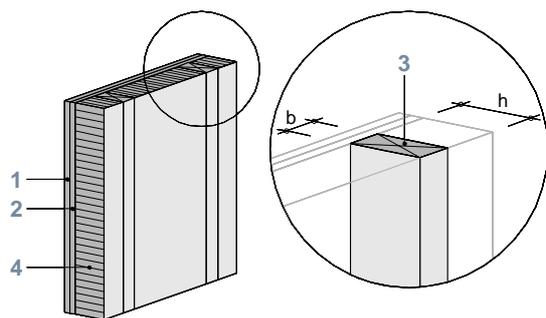

**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)


Variante	R 30			EI 30			REI 30		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J
<b>1 Beplankung 1</b>									
Rigips RB	■	■	12,5	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips RF	■	■	12,5	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Riduro	■	■	12,5	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	■	12,5	■	■	12,5	■	■	12,5
Massivholzplatte	■	■	20	■	■	20	■	■	20
Span-, Faserplatte	■	■	15	■	■	15	■	■	15
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	20	■	■	20	■	■	20
<b>2 Beplankung 2</b>									
Rigips RB	18	15	9,5	18	15	9,5	18	15	9,5
Rigips RF	15	15	12,5	15	15	12,5	15	15	12,5
Rigips Riduro	15	15	12,5	15	15	12,5	15	15	12,5
Rigips Rigidur H	15	15	10	15	15	10	15	15	10
Rigips Alba	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Massivholzplatte	28	25	15	28	25	15	28	25	15
Span-, Faserplatte	25	22	12	25	22	12	25	22	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	28	25	15	28	25	15	28	25	15
<b>3 Ständer</b>									
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 160 65 x 140 80 x 120 oder <sup>3)</sup>	60 x 160 oder <sup>3)</sup>	60 x 160 65 x 140 80 x 120 oder <sup>3)</sup>	45 x 120	45 x 160	45 x 120	60 x 160 65 x 140 80 x 120 oder <sup>3)</sup>	60 x 160 oder <sup>3)</sup>	60 x 160 65 x 140 80 x 120 oder <sup>3)</sup>
<b>4 Dämmung</b>									
Mineralwolle <sup>1)</sup>	120	160	120	120	160	120	120	160	120
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	110	120	110	110	120	110	110	120	110
Rigips RIF <sup>2)</sup>	110	110	110	110	110	110	110	110	110

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

3) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

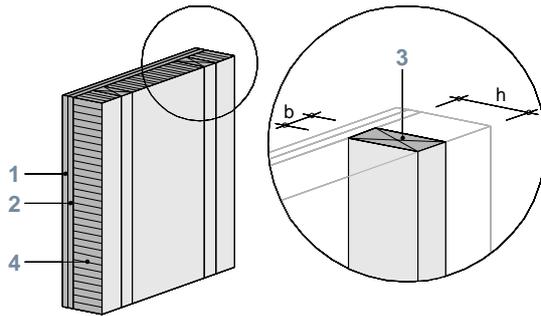**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 60		EI 60		REI 60	
	A	B	C	D	E	F
<b>1 Beplankung 1</b>						
Rigips RB	20	15 + 15	20	15 + 15	20	15 + 15
Rigips RF	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5
Rigips Riduro	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5
Rigips Rigidur H	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5	18	12,5 + 12,5
Rigips Alba	40	40	40	40	40	40
Massivholzplatte	35	40	35	40	35	40
Span-, Faserplatte	30	32	30	32	30	32
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	35	40	35	40	35	40
<b>2 Beplankung 2</b>						
Rigips RB	20	15	20	18	20	18
Rigips RF	18	15	18	15	18	15
Rigips Riduro	18	15	18	15	18	15
Rigips Rigidur H	18	15	18	15	18	15
Massivholzplatte	35	27	35	27	35	27
Span-, Faserplatte	30	22	30	22	30	22
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	35	27	35	27	35	27
<b>3 Ständer</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	100 x 140 80 x 160 oder <sup>3)</sup>	100 x 140 80 x 160 oder <sup>3)</sup>	80 x 140 60 x 160	80 x 140 60 x 160	100 x 140 80 x 160 oder <sup>3)</sup>	100 x 140 80 x 160 oder <sup>3)</sup>
<b>4 Dämmung</b>						
Mineralwolle <sup>1)</sup>	140	140	140	140	140	140
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	110	110	140	140	110	110
Rigips RIF <sup>2)</sup>	110	110	140	140	110	110


■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

3) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

### 2.2.3 Beidseitig beplankte Ständerkonstruktionen ohne brandschutztechnisch wirksame Dämmung

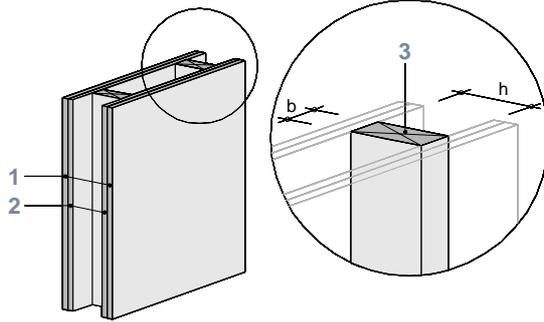

#### Voraussetzungen

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m'}$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 30				EI 30		REI 30	
	A1 <sup>2)</sup>	A2 <sup>2)</sup>	B1 <sup>2)</sup>	B2 <sup>2)</sup>	C1 <sup>2)</sup>	C2 <sup>2)</sup>	D1 <sup>2)</sup>	D2 <sup>2)</sup>
<b>1 Beplankung 1</b>								
Rigips RB	■	9,5	■	12,5	■	9,5	■	9,5
Rigips RF	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	10	■	10	■	10	■	10
Massivholzplatte	■	12	■	15	■	15	■	15
Span-, Faserplatte	■	12	■	12	■	12	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	12	■	15	■	15	■	15
<b>2 Beplankung 2</b>								
Rigips RB <sup>1)</sup>	12,5	9,5	15	12,5	12,5	9,5	12,5	9,5
Rigips RF <sup>1)</sup>	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro <sup>1)</sup>	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H <sup>1)</sup>	12,5	10	15	10	12,5	10	12,5	10
Massivholzplatte	18	15	22	15	21	15	21	15
Span-, Faserplatte	15	12	17	12	17	12	17	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	18	15	22	15	21	15	21	15
<b>3 Ständer</b>								
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	150 x 100 110 x 110 100 x 150 oder <sup>3)</sup>		90 x 180 95 x 95 180 x 90 oder <sup>4)</sup>		65 x 60		80 x 100 110 x 80 oder <sup>5)</sup>	

■ Nicht erforderlich


1) Fugen hinterlegt (sinngemäss Fugentyp 1 in Abb. 6)

2) Die Bauteile müssen in ihrem Aufbau nicht symmetrisch sein. Die Schichten 1 und 2 dürfen innerhalb der Varianten, z.B. A1 und A2, kombiniert werden in dem Sinne, dass der Ständer auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite doppelt beplankt ist.

3) Bemessung für 10 Minuten vierseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

4) Bemessung für 5 Minuten vierseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

5) Bemessung für 6 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

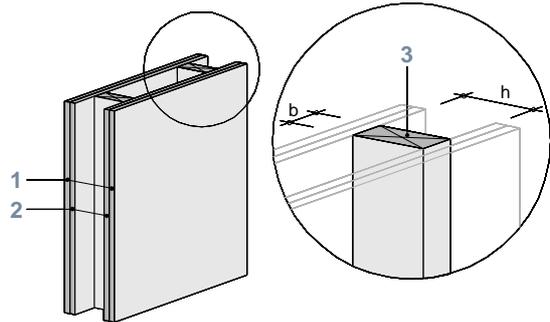

**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m'}$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 60				EI 60			REI 60			
	A1 <sup>2)</sup>	A2 <sup>2)</sup>	B	C	D1 <sup>2)</sup>	D2 <sup>2)</sup>	E	F1 <sup>2)</sup>	F2 <sup>2)</sup>	G	H
<b>1 Beplankung 1</b>											
Rigips RB	■	15	18	18	■	15	18	■	15	18	18
Rigips RF	■	12,5	15	15	■	12,5	15	■	12,5	15	15
Rigips Riduro	■	12,5	15	15	■	12,5	15	■	12,5	15	15
Rigips Rigidur H	■	10	15	15	■	12,5	15	■	12,5	15	15
Massivholzplatte	■	22	27	32	■	24	27	■	24	27	32
Span-, Faserplatte	■	17	20	25	■	18	20	■	18	20	25
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	22	27	32	■	24	27	■	24	27	32
<b>2 Beplankung 2</b>											
Rigips RB <sup>1)</sup>	25	15	18	15	25	15	18	25	15	18	15
Rigips RF <sup>1)</sup>	18	12,5	18	15	18	12,5	18	18	12,5	18	15
Rigips Riduro <sup>1)</sup>	18	12,5	18	15	18	12,5	18	18	12,5	18	15
Rigips Rigidur H <sup>1)</sup>	18	12,5	18	15	18	12,5	18	18	12,5	18	15
Rigips Alba	40	25	40	25	40	25	40	40	25	40	25
Massivholzplatte	36	21	27	24	36	24	27	36	24	27	24
Span-, Faserplatte	32	16	22	18	32	18	22	32	18	22	18
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	36	21	27	24	36	24	27	36	24	27	24
<b>3 Ständer</b>											
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	150 x 180 160 x 160 140 x 240 oder <sup>3)</sup>		140 x 140 220 x 120 oder <sup>4)</sup>	140 x 130 180 x 120 oder <sup>5)</sup>	105 x 80		85 x 70	140 x 140 160 x 120 oder <sup>6)</sup>		120 x 120 180 x 100 oder <sup>7)</sup>	100 x 200 110 x 120 160 x 100 oder <sup>8)</sup>

■ Nicht erforderlich

1) Fugen hinterlegt (sinngemäss Fugentyp 1 in Abb. 6)

2) Die Bauteile müssen in ihrem Aufbau nicht symmetrisch sein. Die Schichten 1 und 2 dürfen innerhalb der Varianten, z.B. A1 und A2, kombiniert werden in dem Sinne, dass der Ständer auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite doppelt beplankt ist.

3) Bemessung für 23 Minuten vierseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

4) Bemessung für 13 Minuten vierseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen


5) Bemessung für 11 Minuten vierseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

6) Bemessung für 23 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

7) Bemessung für 13 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

8) Bemessung für 11 Minuten dreiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

**2.2.4 Beidseitig beplankte Ständerkonstruktionen mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung**

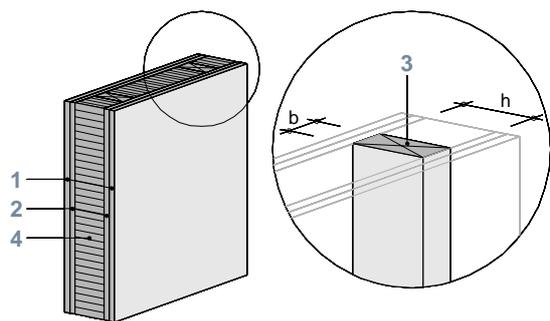

**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m'}$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 30				EI 30		REI 30			
	A1 <sup>3)</sup>	A2 <sup>3)</sup>	B1 <sup>3)</sup>	B2 <sup>3)</sup>	C1 <sup>3)</sup>	C2 <sup>3)</sup>	E1 <sup>3)</sup>	E2 <sup>3)</sup>	F1 <sup>3)</sup>	F2 <sup>3)</sup>
<b>1 Beplankung 1</b>										
Rigips RB	■	9,5	■	12,5	■	9,5	■	9,5	■	12,5
Rigips RF	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	10	■	10	■	10	■	10	■	10
Massivholzplatte	■	12	■	15	■	12	■	12	■	15
Span-, Faserplatte	■	12	■	12	■	12	■	12	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	12	■	15	■	12	■	12	■	15
<b>2 Beplankung 2</b>										
Rigips RB	12,5	9,5	15	12,5	12,5	9,5	12,5	9,5	12,5	12,5
Rigips RF	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	10	10	15	10	10	10	10	10	12,5	10
Rigips Alba	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Massivholzplatte	18	12	22	15	18	12	18	12	21	15
Span-, Faserplatte	15	12	17	12	15	12	15	12	16	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	18	12	22	15	18	12	18	12	21	15
<b>3 Ständer</b>										
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	60 x 155 65 x 140 110 x 120 oder <sup>4)</sup>		60 x 130 65 x 120 100 x 100 oder <sup>5)</sup>		40 x 80		40 x 120 60 x 100 180 x 80 oder <sup>6)</sup>		45 x 100 100 x 80 180 x 70 oder <sup>7)</sup>	
<b>4 Hohlraumdämmung</b>										
Mineralwolle <sup>1)</sup>	110		90		80		80		70	
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	110		90		80		80		70	
Rigips RIF <sup>2)</sup>	110		90		80		80		70	

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt


3) Die Bauteile müssen in ihrem Aufbau nicht symmetrisch sein. Die Schichten 1 und 2 dürfen innerhalb der Varianten, z.B. A1 und A2, kombiniert werden in dem Sinne, dass der Ständer auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite doppelt beplankt ist.

4) Bemessung für 12 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

5) Bemessung für 5 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

6) Bemessung für 12 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

7) Bemessung für 6 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

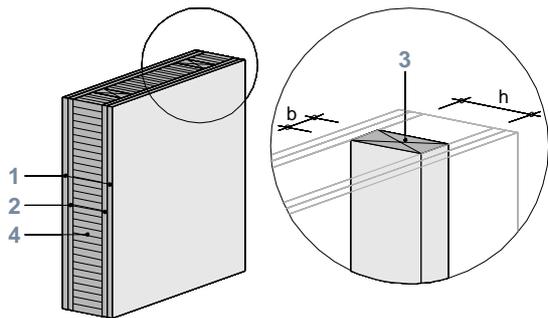

**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 60					EI 60			
	A1 <sup>3)</sup>	A2 <sup>3)</sup>	B	C	D	E1 <sup>3)</sup>	E2 <sup>3)</sup>	F	G
<b>1 Beplankung 1</b>									
Rigips RB	■	12,5	12,5	18	20	■	12,5	12,5	15
Rigips RF	■	12,5	12,5	12,5	15	■	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	12,5	12,5	15	■	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	10	10	12,5	15	■	12,5	10	12,5
Massivholzplatte	■	17	18	27	32	■	18	18	25
Span-, Faserplatte	■	12	15	22	25	■	14	15	20
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	17	18	27	32	■	18	18	25
<b>2 Beplankung 2</b>									
Rigips RB	15	12,5	15	12,5	12,5	18	9,5	15	12,5
Rigips RF	15	12,5	15	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5
Rigips Riduro	15	12,5	15	12,5	12,5	15	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	15	12,5	15	10	12,5	15	10	12,5	10
Rigips Alba	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Massivholzplatte	24	17	25	18	18	27	15	24	18
Span-, Faserplatte	19	13	20	15	15	22	14	18	15
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	24	17	25	18	18	27	15	24	18
<b>3 Ständer</b>									
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	80 x 195 100 x 180 oder <sup>4)</sup>	80 x 180 120 x 160 oder <sup>5)</sup>	80 x 180 115 x 160 oder <sup>6)</sup>	80 x 160 155 x 140 oder <sup>7)</sup>	40 x 140			40 x 100	40 x 100
<b>4 Hohlraumdämmung</b>									
Mineralwolle <sup>1)</sup>	150	130	130	120	140			100	100
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	150	130	130	120	110			100	100
Rigips RIF <sup>2)</sup>	150	130	130	120	110			100	100

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt


3) Die Bauteile müssen in ihrem Aufbau nicht symmetrisch sein. Die Schichten 1 und 2 dürfen innerhalb der Varianten, z.B. A1 und A2, kombiniert werden in dem Sinne, dass der Ständer auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite doppelt beplankt ist

4) Bemessung für 32 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

5) Bemessung für 22 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

6) Bemessung für 21 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

7) Bemessung für 15 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

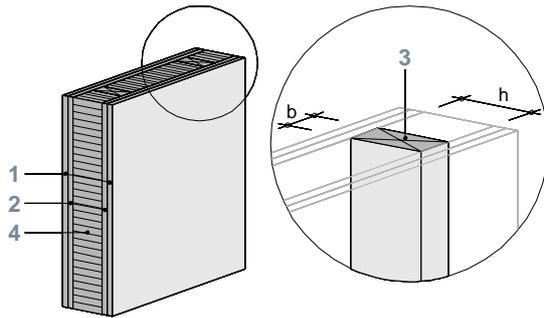

**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d, fi} = 50 \text{ kN/m}'$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

REI 60						
Variante	A1 <sup>3)</sup>	A2 <sup>3)</sup>	B	C	D	E <sup>8)</sup>
<b>1 Beplankung 1</b>						
Rigips RB	■	12,5	12,5	18	20	■
Rigips RF	■	12,5	12,5	12,5	15	■
Rigips Riduro	■	12,5	12,5	12,5	15	■
Rigips Rigidur H	■	12,5	10	12,5	15	■
Massivholzplatte	■	18	18	27	32	■
Span-, Faserplatte	■	14	15	22	25	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	18	18	27	32	■
<b>2 Beplankung 2</b>						
Rigips RB	18	9,5	15	12,5	12,5	
Rigips RF	15	12,5	15	12,5	12,5	
Rigips Riduro	15	12,5	15	12,5	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	15	10	15	10	12,5	
Rigips Alba	25	25	25	25	25	
Massivholzplatte	27	15	25	18	18	
Span-, Faserplatte	22	14	20	15	15	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	27	15	25	18	18	
<b>3 Ständer</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	40 x 175 55 x 160 80 x 140 oder <sup>4)</sup>		40 x 160 65 x 140 105 x 120 250 x 100 oder <sup>5)</sup>	40 x 155 60 x 140 100 x 120 240 x 100 oder <sup>6)</sup>	45 x 140 80 x 120 180 x 100 oder <sup>7)</sup>	60 x 120
<b>4 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>1)</sup>	140		90	90	80	
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	110		90	90	80	
Rigips RIF <sup>2)</sup>	110		90	90	80	120 <sup>9)</sup>

■ Nicht erforderlich

1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

3) Die Bauteile müssen in ihrem Aufbau nicht symmetrisch sein. Die Schichten 1 und 2 dürfen innerhalb der Varianten, z.B. A1 und A2, kombiniert werden in dem Sinne, dass der Ständer auf der einen Seite einfach und auf der anderen Seite doppelt beplankt ist.

4) Bemessung für 32 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

5) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

6) Bemessung für 21 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert


7) Bemessung für 15 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

8) Aufbau nach Prüfbericht MA 39-VFA 2015-1311.01.

Die Ausführungsbestimmungen sind gemäss Prüfbericht einzuhalten, u.a sind dies:

- $E_{d,fi} = 23,4 \text{ kN/m}'$
- Achsabstand Ständer = 625mm

9) Holzfaser, Rohdichte  $45 \text{ kg/m}^3$

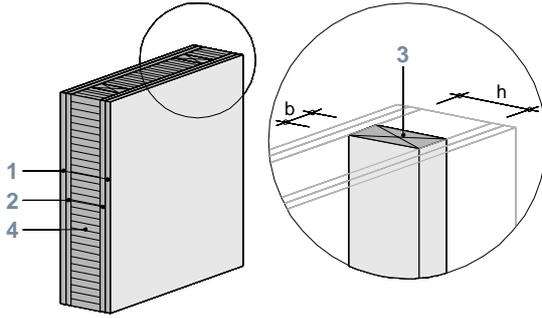


**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit brandschutztechnisch wirksamer Dämmung auszufüllen.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 90				EI 90		REI 90				L <sup>(11)</sup>
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	
<b>1 Beplankung 1</b>											
Rigips RB	18	12,5	18	15	18	18	18	12,5	18	15	■
Rigips RF	15	12,5	18	15	15	18	15	12,5	18	15	■
Rigips Riduro	15	12,5	18	15	15	18	15	12,5	18	15	■
Rigips Rigidur H	15	10	18	15	15	18	15	10	18	15	■
Massivholzplatte	27	18	30	27	27	30	27	18	30	27	■
Span-, Faserplatte	22	14	25	22	22	25	22	14	25	22	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	27	18	30	27	27	30	27	18	30	27	■
<b>2 Beplankung 2</b>											
Rigips RB	18	15 + 12,5	18	18 + 15	18	18	18	15 + 15	18	18 + 15	
Rigips RF	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	15	18	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	
Rigips Riduro	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	15	18	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	
Rigips Rigidur H	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	15	18	15	12,5 + 12,5	18	15 + 15	12,5 + 12,5
Rigips Alba	25	40	40	40	25	40	25	40	40	40	
Massivholzplatte	27	38	30	41	27	30	27	38	30	41	
Span-, Faserplatte	22	32	25	35	22	25	22	32	25	35	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	27	38	30	41	27	30	27	38	30	41	
<b>3 Ständer</b>											
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	80 x 215 100 x 200 225 x 180 oder <sup>3)</sup>	80 x 210 85 x 200 180 x 180 oder <sup>4)</sup>	80 x 200 135 x 180 350 x 160 oder <sup>5)</sup>	80 x 200 85 x 180 180 x 160 oder <sup>6)</sup>	40 x 180	40 x 140	60 x 180 oder <sup>7)</sup>	60 x 175 80 x 145 90 x 140 oder <sup>8)</sup>	60 x 165 80 x 140 oder <sup>9)</sup>	60 x 155 80 x 135 120 x 120 oder <sup>10)</sup>	60 x 100
<b>4 Hohlraumdämmung</b>											
Mineralwolle <sup>1)</sup>	180	140	140	120	180	140	180	140	140	120	
Isoresist 1000 036 <sup>2)</sup>	165	140	140	120	140	120	140	130	120	100	100
Rigips RIF <sup>2)</sup>	165	140	140	120	130	120	130	130	120	100	

■ Nicht erforderlich  
 1) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt  
 2) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt  
 3) Bemessung für 44 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen  
 4) Bemessung für 42 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen  
 5) Bemessung für 37 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen  
 6) Bemessung für 28 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen  
 7) Bemessung für 44 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert  
 8) Bemessung für 42 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert  
 9) Bemessung für 37 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert  
 10) Bemessung für 28 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert  
 11) Aufbau nach Prüfbericht MA 39-VFA 2015-1346.01.  
 Die Ausführungsbestimmungen sind gemäss Prüfbericht einzuhalten, u.a sind dies:  
 -  $E_{d,fi} = 19 \text{ kN/m}$   
 - Achsabstand Ständer = 625mm

## 2.2.5 Fachwerkwände (Riegelwände)

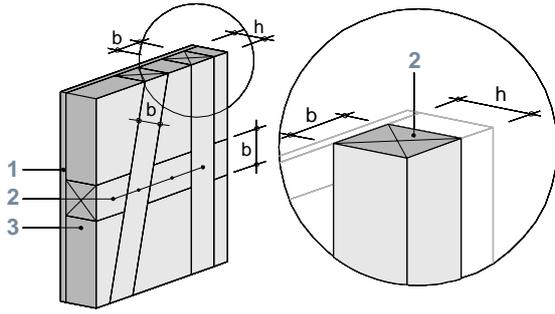

### Voraussetzungen


- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angabe in mm)

	R 30	EI 30	REI 30
<b>Variante</b>	A	B	C
<b>1 Beplankung</b>			
Rigips RB	■	18	18
Rigips RF	■	12,5	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	12,5	12,5
Mineralischer Putz	■	15	15
Massivholzplatte	■	22	22
Massivholzplatte	■	22	22
Span-, Faserplatte	■	16	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	22	22
<b>2 Riegelkonstruktion</b>			
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	120 x 120	100 x 100	100 x 100
<b>3 Ausfachung</b>			
Mauerwerk	Vollständig ausgefüllt	Vollständig ausgefüllt	Vollständig ausgefüllt
Holzwohle-Leichtbauplatten <sup>1)</sup>	Vollständig ausgefüllt	Vollständig ausgefüllt	Vollständig ausgefüllt

■ Nicht erforderlich

1) Holzwohle-Leichtbauplatten gemäss EN 13168

**2.2.6 Brettstapelwände**

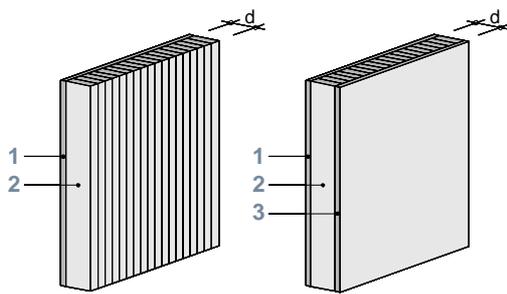

**Voraussetzungen**


- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Standfestigkeit der Wände)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 70 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Lamellen verdübelt oder vernagelt
- Zwischen dem Brettstapel und den weiteren brandschutztechnisch wirksamen Schichten dürfen keine Hohlräume entstehen. An diesen Stellen dürfen Schichten folgender Art eingefügt werden:
  - Vollflächige Schichten aus Materialien mit mindestens RF3
  - Lattenroste gefüllt mit Dämm-Materialien mit mindestens RF3
  - Folien (Dämmschutzschicht, Dampfbremse usw.)
- Die Auswirkungen von Schwinden und Quellen sind in der brandschutztechnischen Ausbildung von Fugen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Entsprechende Konstruktionsvorschläge können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation 'Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand' entnommen werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 30			EI 30		REI 30		R 60			EI 60		REI 60	
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M		
<b>1 Beplankung</b>														
Rigips RB	18	18	9,5	18	9,5	18 + 18	18 + 18	9,5	18	18 + 18	9,5	18		
Rigips RF	15	15	12,5	15	12,5	15 + 15	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15		
Rigips Riduro	15	15	12,5	15	12,5	15 + 15	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15		
Rigips Rigidur H	15	15	10	15	10	15 + 15	15 + 15	10	15	15 + 15	10	15		
Rigips Alba	25	25	25	25	25	40	40	25	25	40	25	25		
Massivholzplatte	BSP 30 <sup>1)</sup>	BSP 30 <sup>1)</sup>	15	BSP 30 <sup>1)</sup>	15	BSP 60 <sup>1)</sup>	BSP 60 <sup>1)</sup>	15	BSP 30 <sup>1)</sup>	BSP 60 <sup>1)</sup>	15	BSP 30 <sup>1)</sup>		
Span-, Faserplatte			12		12			12			12			
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe			15		15			15			15			
<b>2 Tragkonstruktion</b>														
Brettstapel (d)	80	60	60	80	80	100	100	100	80	100	100	90		
<b>3 Beplankung</b>														
Rigips RB	■	■	9,5	■	9,5	■	■	9,5	18	■	9,5	18		
Rigips RF	■	■	12,5	■	12,5	■	■	12,5	15	■	12,5	15		
Rigips Riduro	■	■	12,5	■	12,5	■	■	12,5	15	■	12,5	15		
Rigips Rigidur H	■	■	10	■	10	■	■	10	15	■	10	15		
Rigips Alba	■	■	25	■	25	■	■	25	25	■	25	25		
Massivholzplatte	■	■	15	■	15	■	■	15	BSP 30 <sup>1)</sup>	■	15	BSP 30 <sup>1)</sup>		
Span-, Faserplatte	■	■	12	■	12	■	■	12		■	12			
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	15	■	15	■	■	15		■	15			

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

2.2.7 Blockbauwände

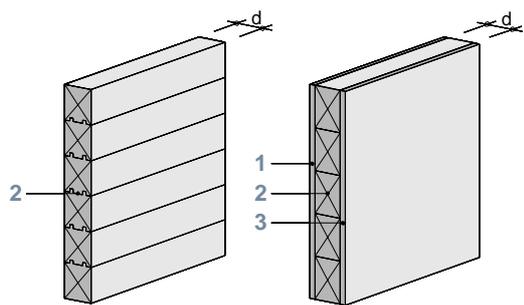


Voraussetzungen

- Wandhöhe maximal 3 m
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m'}$  ausgelegt.
- Aussteifende Bauteile (Zwischenwände) im Abstand von maximal 6 m
- Balkenausrichtung horizontal; Balken satt aufeinander liegend (Fugen  $\leq 2 \text{ mm}$ )
- Setzmasse müssen bei der brandschutztechnischen Ausbildung der Anschlüsse berücksichtigt werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)


Variante	R 30		EI 30			REI 30		
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	18	■	18	9,5	■	18	9,5
Rigips RF	■	15	■	15	12,5	■	15	12,5
Rigips Riduro	■	15	■	15	12,5	■	15	12,5
Rigips Rigidur H	■	15	■	15	10	■	15	10
Rigips Alba	■	25	■	25	25	■	25	25
Massivholzplatte	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	15	■	BSP 30 <sup>2)</sup>	15
Span-, Faserplatte	■		12		■	12		
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		15		■	15		
<b>2 Tragkonstruktion</b>								
Vollholz, Brettschichtholz (d)	100 <sup>1)</sup>	80	60 <sup>1)</sup>	50	50	80 <sup>1)</sup>	80	80
<b>3 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	■	■	■	9,5	■	■	9,5
Rigips RF	■	■	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Riduro	■	■	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	■	■	■	10	■	■	10
Rigips Alba	■	■	■	■	25	■	■	25
Massivholzplatte	■	■	■	■	15	■	■	15
Span-, Faserplatte	■	■	■	■	12	■	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	■	15	■	■	15

■ Nicht erforderlich

1) Fugenausbildung Doppel-Nut und Kamm oder Doppelfeder sinngemäss folgender Skizze:



2) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

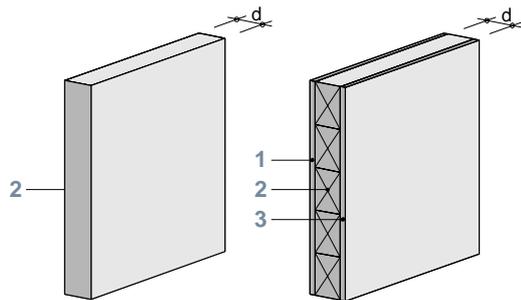


**Voraussetzungen**

- Wandhöhe maximal 3 m
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 20 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Aussteifende Bauteile (Zwischenwände) im Abstand von maximal 6 m
- Balkenausrichtung horizontal; Balken satt aufeinander liegend (Fugen  $\leq 2 \text{ mm}$ )
- Setzmasse müssen bei der brandschutztechnischen Ausbildung der Anschlüsse berücksichtigt werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 60		EI 60			REI 60		
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	18 + 18	■	18 + 18	9,5	■	18 + 18	9,5
Rigips RF	■	15 + 15	■	15 + 15	12,5	■	15 + 15	12,5
Rigips Riduro	■	15 + 15	■	15 + 15	12,5	■	15 + 15	12,5
Rigips Rigidur H	■	15 + 15	■	15 + 15	10	■	15 + 15	10
Rigips Alba	■	40	■	40	25	■	40	25
Massivholzplatte	■	BSP 60 <sup>2)</sup>	■	BSP 60 <sup>2)</sup>	15	■	BSP 60 <sup>2)</sup>	15
Span-, Faserplatte	■		12		■	12		
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■		15		■	15		
<b>2 Tragkonstruktion</b>								
Vollholz, Brettschichtholz (d)	160 <sup>1)</sup>	120	100 <sup>1)</sup>	90	90	120 <sup>1)</sup>	120	120
<b>3 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	■	■	■	9,5	■	■	9,5
Rigips RF	■	■	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Riduro	■	■	■	■	12,5	■	■	12,5
Rigips Rigidur H	■	■	■	■	10	■	■	10
Rigips Alba	■	■	■	■	25	■	■	25
Massivholzplatte	■	■	■	■	15	■	■	15
Span-, Faserplatte	■	■	■	■	12	■	■	12
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	■	15	■	■	15


■ Nicht erforderlich

1) Fugenausbildung Doppel-Nut und Kamm oder Doppelfeder sinngemäss folgender Skizze:



2) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4

**2.2.8 Wände aus mehrlagigen Massivholzplatten**

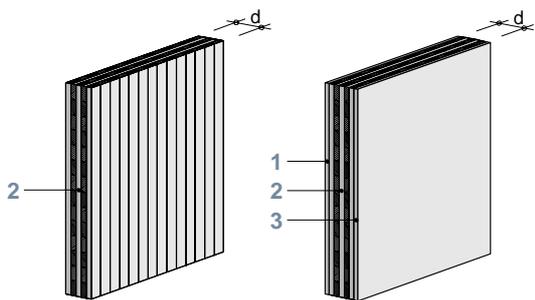


**Voraussetzungen**

- Plattenaufbau:
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderungen an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - EI- und REI-Bauteile: Decklagen vertikal
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen ≤ 6 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Wände)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 30		EI 30		REI 30		
	A	B	C	D	E	F	G
<b>1 Beplankung</b>							
Rigips RB	■	12,5	18	9,5	18	12,5	12,5
Rigips RF	■	12,5	15	12,5	15	12,5	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	15	12,5	15	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	12,5	15	10	15	12,5	12,5
Rigips Alba	■	25	25	25	25	25	25
Massivholzplatte	■	19	BSP 30 <sup>5)</sup>	15	BSP 30 <sup>5)</sup>	19	21
Span-, Faserplatte	■	15		12		15	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	19		15		19	21
<b>2 Tragkonstruktion</b>							
Mehrlagige Massivholzplatte (d)	105 <sup>1)</sup> 110 <sup>2)</sup> oder <sup>3)</sup>	80 <sup>1)</sup> 85 <sup>2)</sup> oder <sup>4)</sup>	60	60	115 oder <sup>6)</sup>	100 oder <sup>7)</sup>	95 oder <sup>8)</sup>
<b>3 Beplankung</b>							
Rigips RB	■	12,5	■	9,5	■	12,5	12,5
Rigips RF	■	12,5	■	12,5	■	12,5	12,5
Rigips Riduro	■	12,5	■	12,5	■	12,5	12,5
Rigips Rigidur H	■	12,5	■	10	■	12,5	12,5
Rigips Alba	■	25	■	25	■	25	25
Massivholzplatte	■	19	■	15	■	19	21
Span-, Faserplatte	■	15	■	12	■	15	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	19	■	15	■	19	21

■ Nicht erforderlich  
 1) Mittellage vertikal, Dicke 40 mm  
 2) Mittellage vertikal, Dicke 20 mm  
 3) Bemessung für 30 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 4) Bemessung für 9 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 5) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4  
 6) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 7) Bemessung für 9 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 8) Bemessung für 6 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

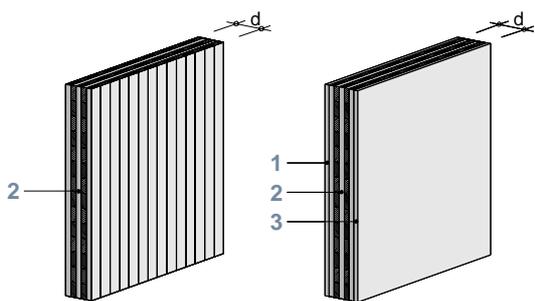


**Voraussetzungen**

- Plattenaufbau:
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderungen an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - EI- und REI-Bauteile: Decklagen vertikal
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen ≤ 6 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Wände)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 60			EI 60		REI 60		
	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	12,5	18	18 + 18	9,5	18 + 18	12,5	18
Rigips RF	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15 + 15	12,5	18
Rigips Riduro	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15 + 15	12,5	18
Rigips Rigidur H	■	12,5	18	15 + 15	10	15 + 15	12,5	18
Rigips Alba	■	25	25	40	25	40	25	25
Massivholzplatte	■	21	32	BSP 60 <sup>5)</sup>	15	BSP 60 <sup>5)</sup>	19	32
Span-, Faserplatte	■	16	25		12		15	25
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	21	32		15		19	32
<b>2 Tragkonstruktion</b>								
Mehrlagige Massivholzplatte (d)	150 <sup>1)</sup> 155 <sup>2)</sup> oder <sup>3)</sup>	130 <sup>1)</sup> 135 <sup>2)</sup> oder <sup>4)</sup>	110 <sup>1)</sup> 115 <sup>2)</sup> oder <sup>5)</sup>	75	70	135 oder <sup>7)</sup>	130 oder <sup>8)</sup>	115 oder <sup>9)</sup>
<b>3 Beplankung</b>								
Rigips RB	■	12,5	18	■	9,5	■	12,5	18
Rigips RF	■	12,5	18	■	12,5	■	12,5	18
Rigips Riduro	■	12,5	18	■	12,5	■	12,5	18
Rigips Rigidur H	■	12,5	18	■	10	■	12,5	18
Rigips Alba	■	25	25	■	25	■	25	25
Massivholzplatte	■	21	32	■	15	■	19	32
Span-, Faserplatte	■	16	25	■	12	■	15	25
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	21	32	■	15	■	19	32

■ Nicht erforderlich  
 1) Mittellage vertikal, Dicke 40 mm  
 2) Mittellage horizontal, Dicke 20 mm  
 3) Bemessung für 60 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 4) Bemessung für 36 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 5) Bemessung für 23 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 6) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4  
 7) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 8) Bemessung für 39 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 9) Bemessung für 23 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

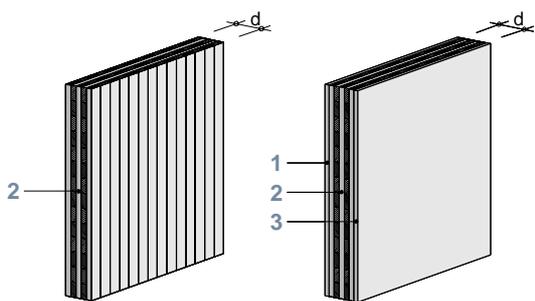

**Voraussetzungen**

- Plattenaufbau:
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderungen an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - EI- und REI-Bauteile: Decklagen vertikal
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen ≤ 6 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Wände)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}'$  ausgelegt.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 90				EI 90			REI 90		
	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
<b>1 Beplankung</b>										
Rigips RB	■	12,5	18	18 + 18	9,5	18	18 + 18	12,5	18	18 + 18
Rigips RF	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Riduro	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	12,5	18	15 + 15	10	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Alba	■	25	25	40	25	25	40	25	25	40
Massivholzplatte	■	21	32	BSP 60 <sup>6)</sup>	15	BSP 30 <sup>6)</sup>	BSP 60 <sup>6)</sup>	19	BSP 30 <sup>6)</sup>	BSP 60 <sup>6)</sup>
Span-, Faserplatte	■	16	25		12			15		
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	21	32		15			19		
<b>2 Tragkonstruktion</b>										
Mehrlagige Massivholzplatte (d)	200 <sup>1)</sup> 205 <sup>2)</sup> oder <sup>3)</sup>	175 <sup>1)</sup> 180 <sup>2)</sup> oder <sup>4)</sup>	155 <sup>1)</sup> 160 <sup>2)</sup> oder <sup>5)</sup>	120 <sup>1)</sup> 125 <sup>2)</sup> oder <sup>7)</sup>	95	85	60	150 oder <sup>8)</sup>	145 oder <sup>9)</sup>	120 oder <sup>10)</sup>
<b>3 Beplankung</b>										
Rigips RB	■	12,5	18	18 + 18	9,5	18	18 + 18	12,5	18	18 + 18
Rigips RF	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Riduro	■	12,5	18	15 + 15	12,5	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Rigidur H	■	12,5	18	15 + 15	10	15	15 + 15	12,5	15	15 + 15
Rigips Alba	■	25	25	40	25	25	40	25	25	40
Massivholzplatte	■	21	32	BSP 60 <sup>6)</sup>	15	BSP 30 <sup>6)</sup>	BSP 60 <sup>6)</sup>	19	BSP 30 <sup>6)</sup>	BSP 60 <sup>6)</sup>
Span-, Faserplatte	■	16	25		12			15		
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	21	32		15			19		

■ Nicht erforderlich  
 1) Mittellage vertikal, Dicke 40 mm  
 2) Mittellage horizontal, Dicke 20 mm  
 3) Bemessung für 90 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 4) Bemessung für 66 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 5) Bemessung für 53 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 6) Brandschutzplatte gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments oder Kap. 2.4  
 7) Bemessung für 30 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 8) Bemessung für 69 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 9) Bemessung für 60 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments  
 10) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

## 2.3 Abbrandbemessung von Holzbauteilen

### 2.3.1 Feuerwiderstand von Stahlbauteilen in Verbindung mit Brandschutzplatten


Stahlbauteile (Strukturen, Verbindungen, einzelne lineare Elemente) gewährleisten, unabhängig von deren Geometrie und Ausnutzungsgraden, einen Feuerwiderstand R 30, wenn sie mit einer Brandschutzplatte BSP 30 oder BSP 30-RF1 bekleidet sind, und einen Feuerwiderstand R 60, wenn sie mit einer Brandschutzplatte BSP 60 oder BSP 60-RF1 bekleidet sind. Ausgenommen davon sind Klebebewehrungen (CFK oder Stahllamellen); für diese Anwendungen ist ein gesonderter Nachweis zu erbringen.

Je nach Geometrie und Ausnutzungsgrad des Stahlbauteils sind dünnere Bekleidungsstärken oder andere Bekleidungsmaterialien als die in Kapitel 2.4 angegebenen möglich.

## 2.4 Brandschutzplatten

### 2.4.1 Einsatz von Brandschutzplatten

Brandschutzplatten (BSP) schützen Bauteile für eine bestimmte Dauer vor der Brandeinwirkung und können die tragende und/oder brandabschnittsbildende Funktion des Bauteils verbessern.

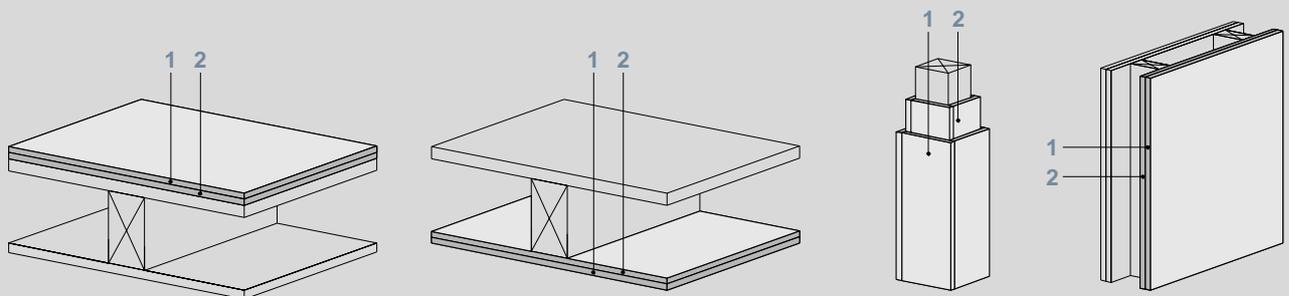

#### Voraussetzung

- Beim Tragwerksentwurf ist zu berücksichtigen, dass Brandschutzplatten während der Brandeinwirkung ihre statische Wirksamkeit verlieren können.
- In Abweichung zu den Ausführungsbestimmungen in Kapitel 1 sind bei flächigen Holzwerkstoffen als Brandschutzplatten Stösse über freiem Feld (fliegende Stösse) nur erlaubt, wenn sie mit Fugentyp 1 gemäss Abb. 6 (hinterlegt) ausgebildet sind.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehenden Tabellen (Angaben in mm)

Abbildung 8: Brandschutzplatten (BSP)

## 2.4.2 Schichtdicken von Brandschutzplatten

Variante	BSP 30		BSP 30-RF1	BSP 60			BSP 60-RF1
	A	B <sup>1)</sup>	C	D	E	F	G
<b>1 Schicht 1</b>							
Rigips RB	■	9,5	■	■	18	18	■
Rigips RF	■	12,5	■	■	15	18	■
Rigips Riduro	■	12,5	■	■	15	18	■
Rigips Rigidur H	■	10	■	■	15	18	■
Glasroc F	■	10	■	■	15	18	■
Massivholzplatte	■	15	■	■	40	35	■
Span-, Faserplatte	■	14	■	■	32	28	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	15	■	■	40	35	■
<b>2 Schicht 2</b>							
Rigips RB	18	12,5	18	18 + 18	18	18	18 + 18
Rigips RF	15	12,5	15	15 + 15	15	18	15 + 15
Rigips Riduro	15	12,5	15	15 + 15	15	18	15 + 15
Rigips Rigidur H	15	12,5	15	15 + 15	15	18	15 + 15
Glasroc F	15	12,5	15	15 + 15	15	18	15 + 15
Rigips Alba / Rigips Alba balance	25		25	40			40
Massivholzplatte	26	19		48	35	35	
Span-, Faserplatte	20	15		39	28	28	
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	26	20		48	35	35	
Zementgebundene Spanplatte, Rohdichte $\geq 1200 \text{ kg/m}^3$ , Zementgehalt $\geq 75 \%$ (Masseprozent)	20		20	30			30
Estrich	20		20 <sup>2)</sup>	30			30 <sup>2)</sup>
Kalziumsilikatfaserzementplatte, Rohdichte $\geq 450 \text{ kg/m}^3$	20		20	30			30
Blähglimmerplatten, Rohdichte $\geq 700 \text{ kg/m}^3$	22		22	30			30
Leichtbeton, Porenbeton, Gasbeton, Blähton	40		40	40			40
Verputze aus Kalk-, Zement- und Gipsmörtel	20		20	30			30
Mineralfaser-, Spritzputz	20		20	30			30
Verputze aus Perlite-, Vermiculitemörtel	20		20	25			25
■ Nicht erforderlich							
1) Umgekehrte Reihenfolge der Schichten (Schicht 2 „ausen“, Schicht 1 „innen“) möglich							
2) Gilt nur für Baustoffe der Brandverhaltensgruppe RF1							

### 2.4.3 Schichtstärken von Brandschutzplatten nach VKF „Allgemein anerkannte Bauprodukte“

Brandschutzplatten können für folgende Anwendungen verwendet werden:

- Bekleidungen mit der Bezeichnung BSP tt gemäss VKF Brandschutzvorschriften
- Wärmetechnische Anlagen (Reduktion Sicherheitsabstand, Schachtunterteilung usw.)
- Lufttechnische Anlagen (Reduktion Sicherheitsabstand, Schachtunterteilung)
- Bekleidungen für Bauteile für welche keine Zuordnung zum Feuerwiderstand möglich ist (z.B. Sanierungsmassnahmen in bestehenden Bauten)

Die Verwendung als Brandschutzbekleidung für Klebebewehrungen (CFK oder Stahllamellen) aufgrund der aufgeführten Werte ist nicht möglich. Für diese Anwendung ist ein gesonderter Nachweis zu erbringen.

Feuerwiderstandsdauer [Minuten]	Minimale Bekleidungsstärke [mm]			Brandverhaltensgruppe	Dauerwärmeständig <sup>(1)</sup>
	30	60	90		
Blähglimmerplatten (Rohdichte $\geq 700 \text{ kg/m}^3$ )	22	30	40	RF1	Ja
Gipsplatten	18	2x 15	3x 15	RF1	-
Gips-Wandbauplatten	25	40	2x 25	RF1	-
Gipsfaserplatten, homogen (Rohdichte $\geq 800 \text{ kg/m}^3$ )	18	2x 12.5	3x 12.5	RF1	-
Holzwerkstoffplatte (Rohdichte $\geq 580 \text{ kg/m}^3$ )	30	-	-	RF3	-
Kalziumsilikatfaserzementplatten (RD $\geq 450 \text{ kg/m}^3$ )	20	30	40	RF1	Ja
Leichtbeton, Porenbeton, Gasbeton, Blähton	40	40	40	RF1	Ja
Calciumsulfatgebundene Estriche	20	30	50	RF1	-
Zementgebundene Estriche	20	30	50	RF1	Ja
Zementgebundene Spanplatten (Rohdichte $\geq 1200 \text{ kg/m}^3$ , Zementgehalt $\geq 75 \%$ Masseprozent)	20	30	40	RF1	Ja

Abbildung 9: Auszug aus: «Allgemein anerkannte Bauprodukte», Kap. 3.7 Brandschutzplatten (31.03.2017)

### 3 BAUTEILE RF1

#### 3.1 Ausführungsbestimmungen

##### 3.1.1 Allgemeines

Für Bauteile RF1 mit Holzanteilen gelten, sofern nachfolgend nichts Abweichendes definiert ist, die Ausführungsbestimmungen gem. Kapitel 1, Ausführungsbestimmungen.

##### 3.1.2 Brandschutzbekleidungen mit Baustoffen der RF1

Die Brandschutzbekleidung muss für Bauteile RF1 mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstandsdauer mindestens Feuerwiderstand K 30-RF1 bzw. für solche mit 90 Minuten Feuerwiderstandsdauer mindestens Feuerwiderstand K 60-RF1 erbringen. Es sind VKF-anerkannte Bekleidungen K gemäss Schweizerischem Brandschutzregister VKF, Registergruppe 230 «Bauteile – Brandschutzbekleidungen» einzusetzen, welche gemäss EN 13501-2 klassifiziert sind. Unterkonstruktion, Befestigung und Fugenausbildung sind gemäss Vorgaben in der entsprechenden Anerkennung umzusetzen.

In Abbildung 10 sind Brandschutzbekleidungen und deren Mindestanforderungen für eine Feuerwiderstandsdauer von 30 und 60 Minuten dargestellt.

Feuerwiderstand	Brandschutzbekleidung	
	Bekleidung K	Bauteil RF1
30 Minuten	Bekleidung K 30-RF1 (VKF-Anerkennung gemäss Brandschutzregistergruppe 230, Brandschutzbekleidungen)	Bauteil EI 30-RF1 Estrich 30 mm (zement- oder kalziumsulfatgebundene Estriche) Beton 60 mm (Normalbeton)
60 Minuten	Bekleidung K 60-RF1 (VKF-Anerkennung gemäss Brandschutzregistergruppe 230, Brandschutzbekleidungen)	Bauteil EI 60-RF1 Estrich 50 mm (zement- oder kalziumsulfatgebundene Estriche) Beton 80 mm (Normalbeton)

Abbildung 10: Übersicht und Mindestanforderungen von Brandschutzbekleidungen

##### 3.1.3 Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile

Ergänzend zu den allgemeinen Definitionen in Kapitel 1.4, Anschlüsse brandabschnittsbildender Bauteile sind für Bauteile RF1 mit Holzanteilen folgende Punkte zu berücksichtigen:

- Anschluss Holzbauteil an Bauteil RF1 (Abb. 11, Bild 1):  
Die Brandschutzbekleidung des Bauteils RF1 ist durchgehend bzw. ohne Unterbruch auszuführen.
- Anschluss zweier Bauteile RF1 (Abb. 11, Bild 2a und 2b):  
Sofern beide Bauteile umlaufend durch Brandschutzbekleidungen abgeschlossen sind, ist eine dem Feuerwiderstand des Bauteils entsprechende, feuerwiderstandsfähige Fugenausbildung erforderlich (Abb. 11, Bild 2a). Die Ausführung kann gemäss den Vorgaben in der Brandschutzrichtlinie 15-15 «Brandschutzabstände Tragwerke Brandabschnitte» erfolgen (z.B. Fugenabdichtungssysteme gemäss Schweizerischem Brandschutzregister VKF, Registergruppe 224 «Fugenabdichtungen»). Sofern die Brandschutzbekleidungen eine identische Feuerwiderstandsdauer aufweisen, ist eine feuerwiderstandsfähige Zusammenführung der Brandschutzbekleidungen möglich (Abb. 11, Bild 2b). Weisen die Brandschutzbekleidungen je Bauteil eine unterschiedliche Feuerwiderstandsdauer auf, ist die jeweilige Anforderung an die Brandschutzbekleidung auch im Anschlussbereich zu gewährleisten.
- Anschluss Bauteil RF1 an homogenes Bauteil RF1 (Abb. 11, Bild 3):  
Sofern der Feuerwiderstand EI<sub>tt</sub> des homogenen Bauteils RF1 mindestens der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzbekleidung entspricht, ist ein Anschliessen der Brandschutzbekleidungen an das homogene Bauteil RF1 möglich.
- Brandschutzbekleidungen bei Elementabschlüssen:  
Die Brandschutzbekleidungen sind umlaufend auf Hölzer (minimale Breite 40 mm) oder flächige Holzwerkstoffe zu befestigen (keine freien, unbefestigten Plattenränder). Beim Anschluss der Brandschutzbekleidungen untereinander oder an angrenzende Bauteile RF1 müssen dahinterliegende, brennbare Schichten während der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzbekleidung geschützt sein. Die Fugenausführung hat gemäss den Vorgaben in der VKF-Anerkennung, durch Verspachtelung, durch Fugenabdichtungssysteme gemäss Schweizerischem Brandschutzregister VKF, Registergruppe 224 «Fugenabdichtungen» (z.B. Brandschutzdichtungsband, Brandschutzsilikon) oder gleichwertig zu erfolgen.
- Durchdringungen von Brandschutzbekleidungen mit Verbindungsmitteln (Abb. 12):  
Lokale, punktuelle Durchdringungen einer Brandschutzbekleidung z.B. mit Nägeln oder Schrauben (maximaler Schaftdurchmesser 10 mm) sind für die Ausbildung von Wandanschlüssen, Deckenauflegern, Krafteinleitungen usw. erlaubt (Abb. 12, Bild 1). Durchgehende Verbindungsmittel durch das Bauteil RF1 (Abb. 12, Bild 2) und Verbindungsmittel mit einem Durchmesser grösser als 10 mm sind feuerwiderstandsfähig abzudecken. Die Feuerwiderstandsdauer der Abdeckung muss mindestens der Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzbekleidung entsprechen.


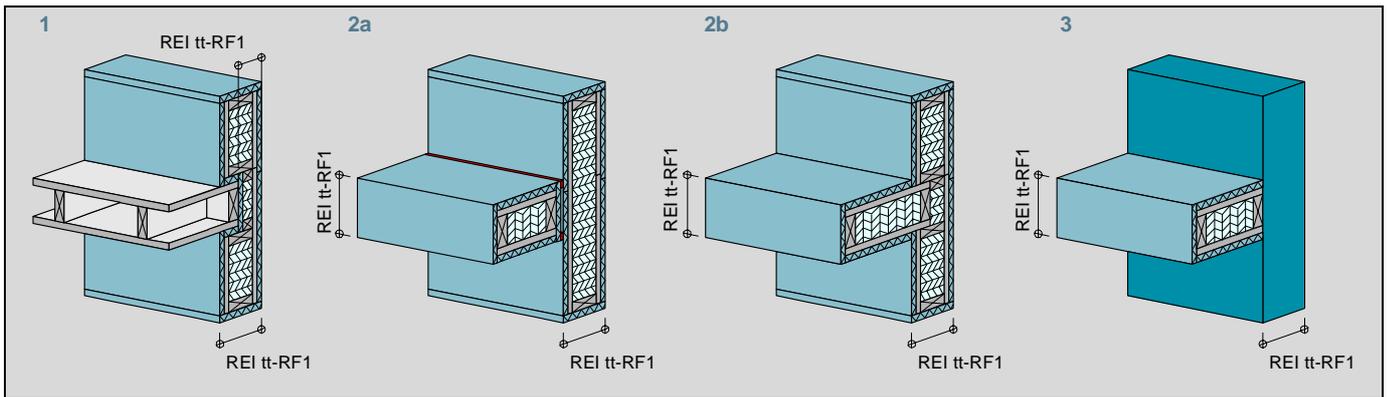


Abbildung 11: Schematische Darstellung von Anschlüssen mit Bauteilen RF1

- 1 Anschluss Holzbauteil an Bauteil RF1
- 2 Anschluss zweier Bauteile RF1 (Variante a oder b)
- 3 Anschluss Bauteil RF1 an homogenes Bauteil RF1

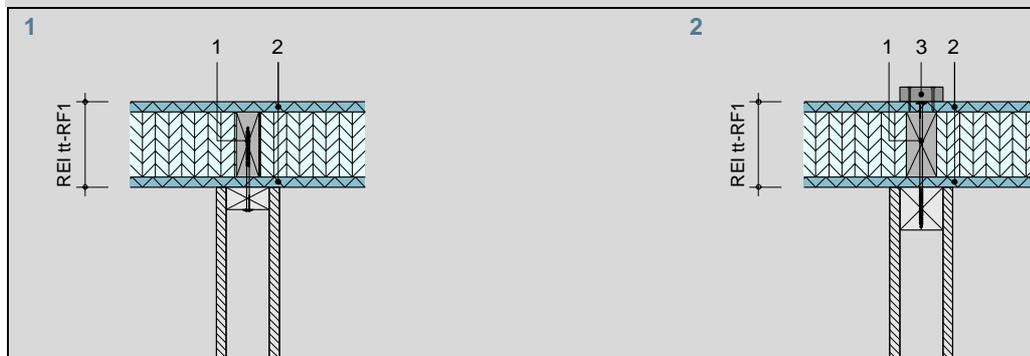

- 1) Verbindungsmittel (z.B. Schraube, Nagel; Durchmesser  $\leq 10$  mm)
- 2) Brandschutzbekleidung K tt-RF1
- 3) Feuerwiderstandsfähige Abdeckung  
(Feuerwiderstandsdauer  $\geq$  Feuerwiderstandsdauer der Brandschutzbekleidung)

Abbildung 12: Durchdringungen von Brandschutzbekleidungen mit Verbindungsmitteln

- 1 Einseitiges Verbindungsmittel
- 2 Durchgehendes Verbindungsmittel

### 3.1.4 Bauteildurchbrüche

Bei Durchbrüchen in Bauteilen RF1 für Einbauten wie Fenster, Türen oder für Leitungsdurchführungen usw. sind die Bauteilleibungen mit einer Brandschutzbekleidung auszukleiden (Abb. 13). Die Brandschutzbekleidung hat dieselbe Feuerwiderstandsdauer aufzuweisen wie jene in der Bauteilfläche.

In Konstruktionen aus zusammengesetzten Querschnitten (beplankten Wänden, Balkendecken, Kasten- oder Rippendecken) sind die Durchbrüche zur Stabilisierung mit umlaufenden Füllhölzern zu umrahmen (Abb. 13, Bild 1). Die Befestigung der Leibungsauskleidung an das umlaufende Füllholz bzw. an das Bauteil selbst erfolgt gemäss Herstellervorgaben, jedoch mit einem maximalen Verbindungsmittelabstand von 100 mm. Die Herstellerangaben zu den Zwischen- und Randabständen sind zusätzlich zu beachten.

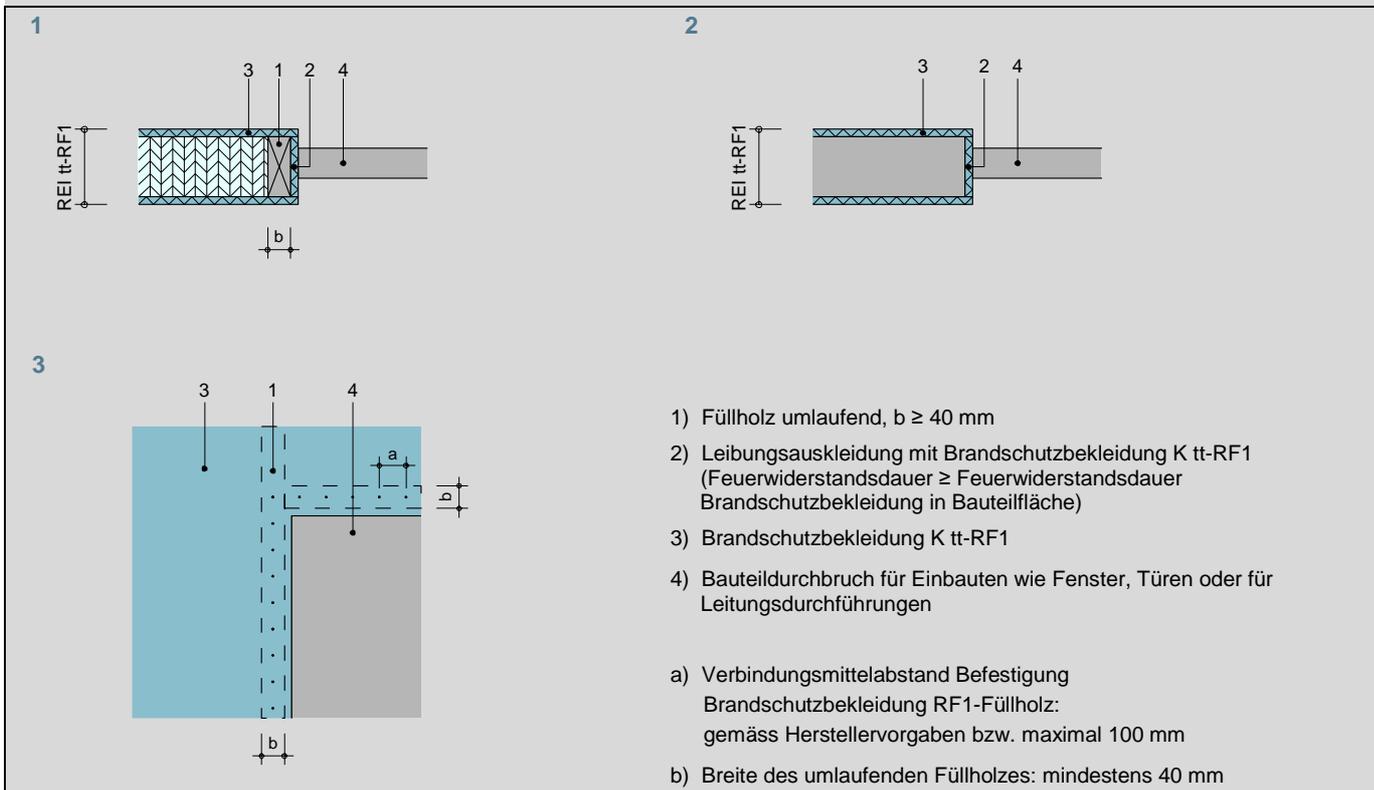


Abbildung 13: Ausbildung der Bauteilleibung bei Bauteilen RF1

1 Bauteile aus zusammengesetzten Querschnitten

2 Bauteile aus Vollquerschnitten

3 Befestigung der flächigen Brandschutzbekleidung im Bereich der Bauteilleibung

### 3.1.5 Haustechnische Installationen

Bei Bauteilen RF1 mit Holzanteilen sind haustechnische Installationen grundsätzlich ausserhalb der brandschutztechnisch wirksamen Bauteilquerschnitte in Installationsebenen (Bodenaufbauten, Vorwandkonstruktionen, Unterdecken) zu führen (Abb. 14, Bild 1). Sind Installationen in der Ebene der brandschutztechnisch wirksamen Bauteilquerschnitte erforderlich, ist die Brandschutzbekleidung hinter den Installationen durchzuführen (Abb. 14, Bild 2). Der Feuerwiderstand des verbleibenden Restquerschnittes ist zu gewährleisten.

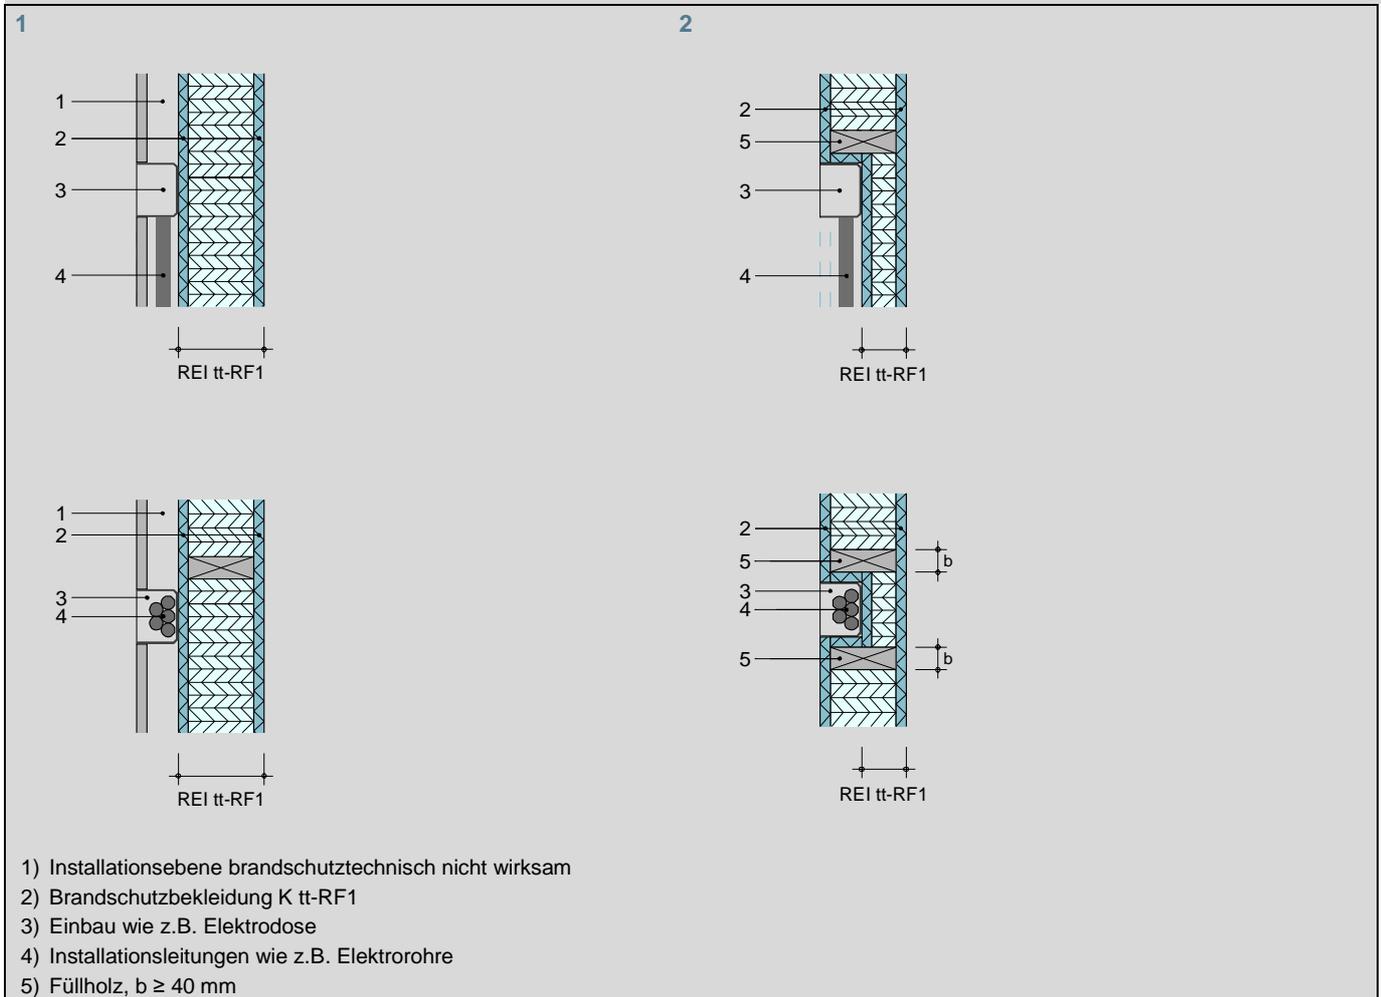


Abbildung 14: Installationsführung bei Bauteilen RF1

1 Installationsebene

2 Installationen in der Ebene des Bauteils RF1

Bei der Durchführung von Installationen durch brandabschnittsbildende Bauteile RF1 sind die Bauteilleibungen gemäss Kapitel 3.1.4, Bauteildurchbrüche auszuführen. Durchbrüche und Leitungsdurchführungen sind feuerwiderstandsfähig zu verschliessen (siehe Brandschutzvorschriften). Abbildung 15 zeigt schematisch die Bauteilausbildung und Leitungsdurchführung bei einem Bauteil RF1 aus zusammengesetztem Querschnitt und Vollquerschnitt.

Bauteile RF1 sind nicht ohne weiteres dauerwärmebeständig. Erforderliche Sicherheitsabstände zu Feuerungsanlagen, Abgasanlagen usw. sind ab Aussenkante der Brandschutzbekleidung einzuhalten.


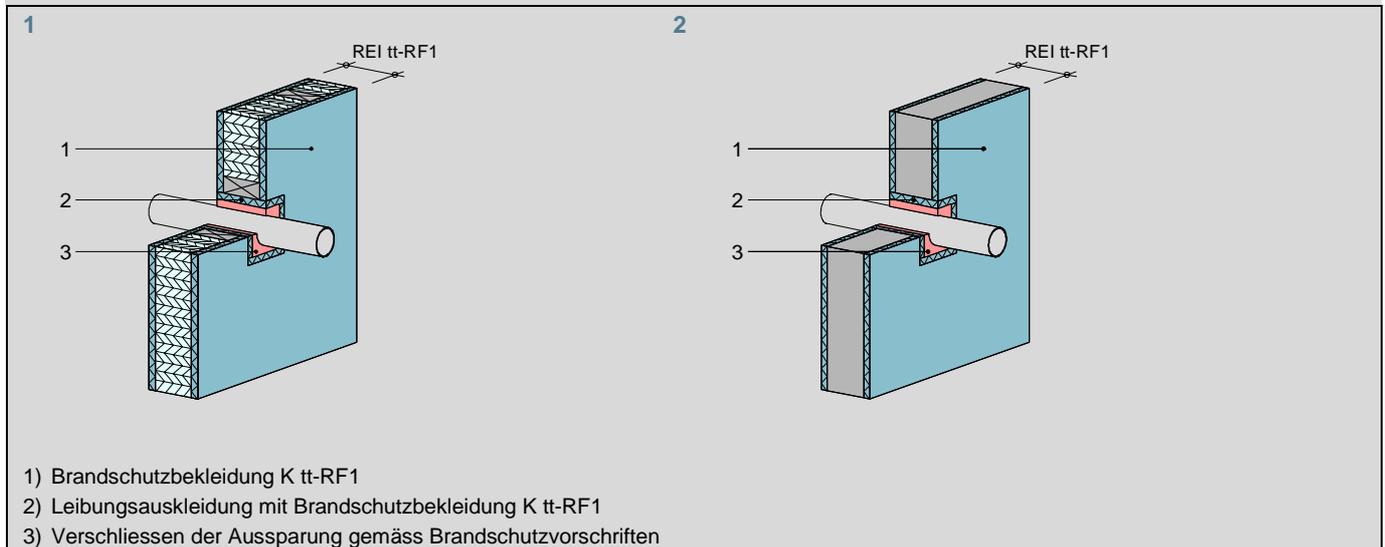


Abbildung 15: Leitungsdurchführung durch Bauteile RF1

- 1 Bauteile aus zusammengesetzten Querschnitten
- 2 Bauteile aus Vollquerschnitten

## 3.2 Decken RF1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten

### 3.2.1 Balkendecken RF1

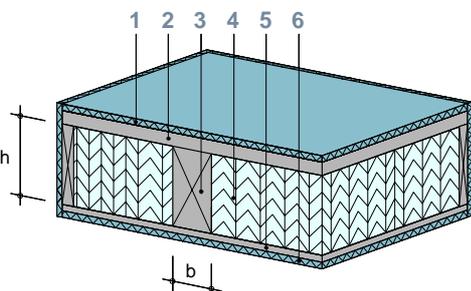

**Voraussetzungen**

- Balkenabstand (Achsmass) maximal 700 mm (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht)
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$  (massgebend für die Tragfähigkeit der Tragschicht und der Balkenlage)
- Dieses Kapitel bezieht sich nicht auf Rippendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht oder Hohlkastendecken mit starrem Verbund zwischen Balken und Tragschicht und unterer Beplankung.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	REI 30-RF1		REI 60-RF1			REI 90-RF1	
Variante	A	B	C	D	E	F	G
<b>1 Auflage</b>							
Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1
Estrich <sup>2)</sup>	30	50	30	30	50	50	50
<b>2 Tragschicht</b>							
Massivholzschalung	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	24	24	<sup>6)</sup>	29	29
Massivholzplatte	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	24	24	<sup>6)</sup>	29	29
Span-, Faserplatte	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	24	24	<sup>6)</sup>	29	29
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	26	26	<sup>6)</sup>	31	31
<b>3 Balkenlage</b>							
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	<sup>6)</sup>	<sup>6)</sup>	60 x 120 80 x 100 oder <sup>8)</sup>	60 x 140 80 x 120 oder <sup>9)</sup>	60 x 140 80 x 120 oder <sup>9)</sup>	100 x 200 oder <sup>10)</sup>	80 x 140 oder <sup>11)</sup>
<b>4 Hohlraumdämmung</b>							
Mineralwolle <sup>3)</sup>	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>					
Mineralwolle <sup>4)</sup>	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>	120	160	160	200	180
Isoreisist 1000 036 <sup>5)</sup>	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>	100	120	120	160	140
Rigips RIF <sup>5)</sup>	<sup>7)</sup>	<sup>7)</sup>	100	110	110	130	120
<b>5 Untere Beplankung</b>							
Massivholzplatte	■	■	20	■	■	■	20
Span-, Faserplatte	■	■	16	■	■	■	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	20	■	■	■	20
Rigips RB / RF	■	■	12,5	■	■	■	12,5
Rigips Riduro / Rigips Rigidur H	■	■	12,5	■	■	■	12,5
<b>6 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>							
	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Estrich gemäss Abb. 10

3) Rohdichte  $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ , Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

4) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ , Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

5) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

6) Bemessung für Normaltemperatur

7) Ganzer Hohlraum mit Baustoffen der RF1 ausgefüllt


8) Bemessung für 11 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

9) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

10) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

11) Bemessung für 23 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

3.2.2 Rippendecken RF1

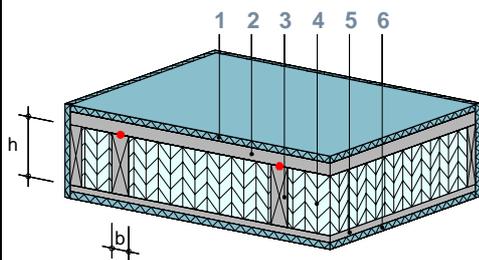

Voraussetzungen

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht, nicht aber zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	REI 30-RF1		REI 60-RF1		REI 90-RF1	
Variante	A	B	C	D	E	F
<b>1 Auflage</b>						
Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1
Estrich <sup>2)</sup>	30	50	30	50	50	50
<b>2 Tragschicht (statisch wirksam)</b>						
Massivholzplatte <sup>7)</sup>			30	24	36	36
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>3)</sup>				21		
<b>3 Rippe</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h) <sup>7)</sup>			60 x 120 oder <sup>9)</sup>	60 x 140 80 x 120 oder <sup>10)</sup>	80 x 180 100 x 140 oder <sup>11)</sup>	80 x 200 100 x 160 oder <sup>12)</sup>
<b>4 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>4)</sup>	<sup>8)</sup>	<sup>8)</sup>				
Mineralwolle <sup>5)</sup>	<sup>8)</sup>	<sup>8)</sup>	120	160	180	200
Isoresist 1000 036 <sup>6)</sup>	<sup>8)</sup>	<sup>8)</sup>	100	120	140	160
Rigips RIF <sup>6)</sup>	<sup>8)</sup>	<sup>8)</sup>	100	110	120	130
<b>5 Untere Beplankung</b>						
Massivholzplatte	■	■	20	■	20	■
Span-, Faserplatte	■	■	16	■	16	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	20	■	20	■
Rigips RB / RF	■	■	12,5	■	12,5	■
Rigips Riduro / Rigips Rigidur H	■	■	12,5	■	12,5	■
<b>6 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>						
	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Estrich gemäss Abb. 10

3) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen

4) Rohdichte  $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ , Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

5) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

6) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

7) Bemessung für Normaltemperatur

8) Ganzer Hohlraum mit Baustoffen der RF1 ausgefüllt


9) Bemessung für 11 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

10) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

11) Bemessung für 23 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

12) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

**3.2.3 Hohlkastendecken RF1**

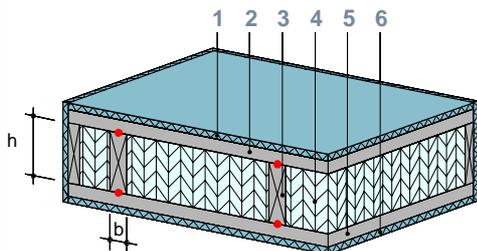

**Voraussetzungen**

- Rippenabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Maximale Nutzlast: gemäss Norm SIA 261, Einwirkungen auf Tragwerke, Gebäudenutzung Kat. B,  $q_k = 3,0 \text{ kN/m}^2$
- Starrer Verbund zwischen Rippen und Tragschicht wie auch zwischen Rippen und unterer Beplankung
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	REI 30-RF1	REI 60-RF1	REI 90-RF1
<b>Variante</b>	A	B	C
<b>1 Auflage</b>			
Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1
Estrich <sup>2)</sup>	30	50	30
<b>2 Tragschicht (statisch wirksam)</b>			
Massivholzplatte	7)	7)	30
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe <sup>3)</sup>	7)	7)	
<b>3 Rippe</b>			
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	7)	7)	80 x 200 100 x 180 oder <sup>9)</sup>
			100 x 200 120 x 180 oder <sup>10)</sup>
<b>4 Hohlraumdämmung</b>			
Mineralwolle <sup>4)</sup>	8)	8)	
Mineralwolle <sup>5)</sup>	8)	8)	120
Isoresist 1000 036 <sup>6)</sup>	8)	8)	100
Rigips RIF <sup>6)</sup>	8)	8)	100
			130
<b>5 Untere Beplankung (statisch wirksam)</b>			
Massivholzplatte	■	■	18
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	18
			18
<b>6 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1
			K 60-RF1

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Estrich gemäss Abb. 10

3) Furnierschichtholz mit mindestens 2 Querlagen

4) Rohdichte  $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ , Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

5) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

6) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt


7) Bemessung für Normaltemperatur

8) Ganzer Hohlraum mit Baustoffen der RF1 ausgefüllt

9) Bemessung für 12 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

10) Bemessung für 24 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

### 3.2.4 Massivholzdecken RF1 mit einer Fugenbreite $f \leq 5 \text{ mm}$

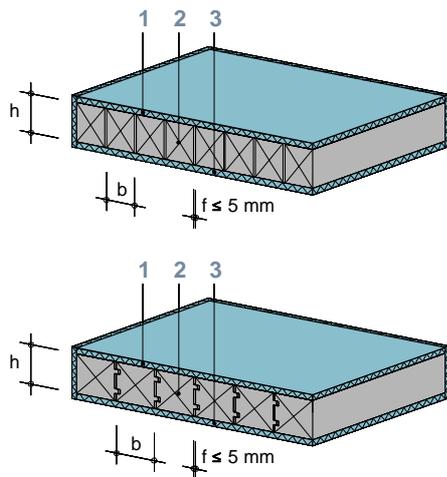

#### Voraussetzungen

- Abstand  $f$  zwischen den Elementen  $\leq 5 \text{ mm}$
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten. Zudem sind die Auswirkungen von Schwinden und Quellen in der brandschutztechnischen Ausbildung von Fugen und Anschlüssen zu berücksichtigen. Entsprechende Konstruktionsvorschläge können der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation «Bauteile in Holz – Anschlüsse bei Bauteilen mit Feuerwiderstand» entnommen werden.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	REI 30-RF1	REI 60-RF1		REI 90-RF1
Variante	A	B	C	D
<b>1 Auflage</b>				
Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1
Estrich <sup>2)</sup>	30	50	30	50
<b>2 Massivholzdecke</b>				
Vollholz, Brettschichtholz ( $b \times h$ )	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	100 x 100	110 x 110
<b>3 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>				
	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1


■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Estrich gemäss Abb. 10

3) Bemessung für Normaltemperatur

### 3.2.5 Decken RF1 aus mehrlagigen Massivholzplatten

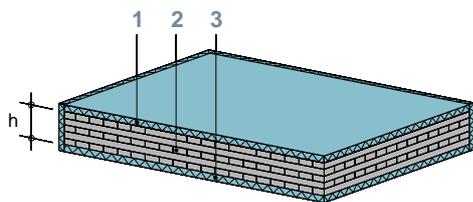

#### Voraussetzungen

- Plattenaufbau:
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderung an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - Dicke der Querlagen  $\leq$  Dicke der Längslagen
  - Decklagen parallel zur Tragrichtung
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen  $\leq$  6 mm
- Bei zweiachsiger Beanspruchung ist die Querrichtung separat nachzuweisen.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	REI 30-RF1	REI 60-RF1		REI 90-RF1
<b>Variante</b>	A	B	C	D
<b>1 Auflage</b>				
Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1
Estrich <sup>2)</sup>	30	50	30	50
<b>2 Tragkonstruktion</b>				
Mehrlagige Massivholzplatte (h)	<sup>3)</sup>	<sup>3)</sup>	95 <sup>4)</sup> 145 oder <sup>5)</sup>	100 <sup>4)</sup> 155 oder <sup>6)</sup>
<b>3 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>				
	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Estrich gemäss Abb. 10

3) Bemessung für Normaltemperatur



4) Massivholzplatte mit gleichmässigem Aufbau (identische Dicke der Lagen), mindestens 5 Schichten

5) Bemessung für 22 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 30 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

### 3.3 Wände RF1 mit einer Feuerwiderstandsdauer von 30, 60 und 90 Minuten

#### 3.3.1 Ständerkonstruktionen RF1

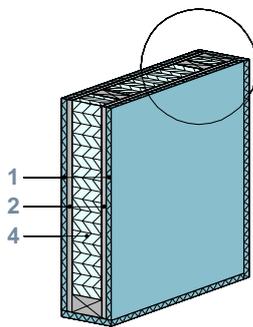

#### Voraussetzungen

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}^2$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	R 30-RF1 EI 30-RF1 REI 30-RF1	R 60-RF1	EI 60-RF1		REI 60-RF1	
Variante	A	B	C	D	E	F
<b>1 Brandschutzbekleidung <sup>1)</sup></b>	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1
<b>2 Beplankung</b>						
Massivholzplatte	■	■	■	20	■	20
Span-, Faserplatte	■	■	■	16	■	16
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	■	■	20	■	20
Rigips RB / RF	■	■	■	12,5	■	12,5
Rigips Riduro / Rigips Rigidur H	■	■	■	12,5	■	12,5
<b>3 Ständer</b>						
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	<sup>5)</sup>	80 x 170 85 x 160 105 x 155 oder <sup>7)</sup>	40 x 100	40 x 80	60 x 135 80 x 125 90 x 120 oder <sup>8)</sup>	60 x 120 oder <sup>9)</sup>
<b>4 Hohlraumdämmung</b>						
Mineralwolle <sup>2)</sup>	<sup>6)</sup>					
Mineralwolle <sup>3)</sup>	<sup>6)</sup>	120	80	60	80	60
Isoresist 1000 036 <sup>4)</sup>	<sup>6)</sup>	120	80	60	80	60
Rigips RIF <sup>4)</sup>	<sup>6)</sup>	120	80	60	80	60

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Rohdichte  $\geq 15 \text{ kg/m}^3$ , Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

3) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

4) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt


5) Bemessung für Normaltemperatur

6) Ganzer Hohlraum mit Baustoffen der RF1 ausgefüllt

7) Bemessung für 17 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

8) Bemessung für 17 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

9) Bemessung für 2 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

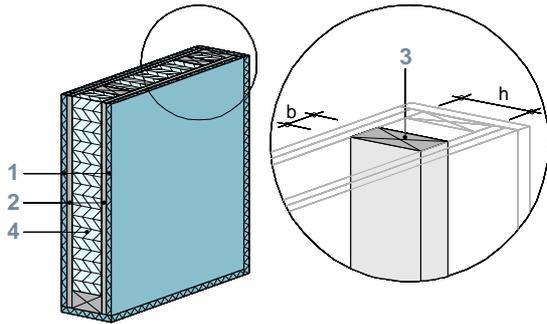**Voraussetzungen**

- Ständerabstand (Achsmass) maximal 700 mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q'_{d,fi} = 50 \text{ kN/m}'$  ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

Variante	R 90-RF1		EI 90-RF1		REI 90-RF1		
	A	B	C	D	E	F	G <sup>8)</sup>
<b>1 Brandschutzbekleidung<sup>1)</sup></b>	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1
<b>2 Beplankung</b>							
Massivholzplatte	■	20	■	20	■	20	■
Span-, Faserplatte	■	16	■	16	■	16	■
OSB-Platte, Furnierwerkstoffe	■	20	■	20	■	20	■
Rigips RB / RF	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■
Rigips Riduro / Rigips Rigidur H	■	12,5	■	12,5	■	12,5	■
<b>3 Ständer</b>							
Vollholz, Brettschichtholz (b x h)	90 x 180 100 x 175 oder <sup>4)</sup>	80 x 155 100 x 145 oder <sup>5)</sup>	60 x 120	60 x 100	80 x 135 oder <sup>6)</sup>	80 x 120 oder <sup>7)</sup>	60 x 100
<b>4 Hohlraumdämmung</b>							
Mineralwolle <sup>2)</sup>	140	110	100	80	100	80	
Isoresist 1000 036 <sup>3)</sup>	140	110	100	80	100	80	100 <sup>9)</sup>
Rigips RIF <sup>3)</sup>	140	110	100	80	100	80	

## ■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Rohdichte  $\geq 26 \text{ kg/m}^3$ , Schmelzpunkt  $\geq 1000 \text{ °C}$ ; Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

3) Angabe Mindestdicke, ganzer Hohlraum ausgefüllt

4) Bemessung für 28 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

5) Bemessung für 12 Minuten zweiseitigen Abbrand (gegenüberliegende Seiten hinter den Beplankungen) gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Knicken um beide Achsen

6) Bemessung für 28 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert


7) Bemessung für 12 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments. Ständer gegen Knicken in der Wandebene gesichert

8) VKF-Anerkennung Nr. 26171.

Die Ausführungsbestimmungen sind gemäss Anerkennung einzuhalten, u.a ist dies:

-  $E_{a,fi} = 24 \text{ kN/m}'$ 9) Flumroc DPL Solo, Rohdichte  $34 \text{ kg/m}^3$

### 3.3.2 Wände RF1 aus mehrlagigen Massivholzplatten

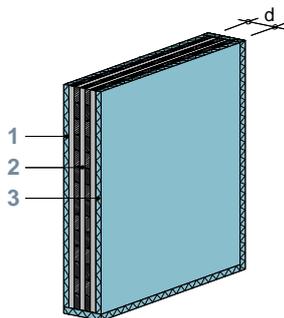

#### Voraussetzungen

- **Plattenaufbau:**
  - gem. Kap. 1.2, Baustoffe (ausgenommen Anforderungen an Gleichmässigkeit)
  - Dicke der einzelnen Lagen 20 – 40 mm
  - EI- und REI-Bauteile: Decklagen vertikal
  - keine Doppellagen
  - Längsfugen der Decklagen verleimt
  - Bretterabstand in Innenlagen  $\leq 6$  mm
- Wandhöhe maximal 3 m (massgebend für die Tragfähigkeit der Ständer)
- Die tragenden Wände sind auf eine vertikale, zentrisch eingeleitete Last von  $q_{d,fi} = 50$  kN/m' ausgelegt.
- Hohlräume innerhalb des brandschutztechnisch wirksamen Bauteilaufbaus sind mit Baustoffen der RF1 auszufüllen.
- Die Ausführungsbestimmungen gemäss Kap. 3.1 (Brandschutzbekleidung, Anschlüsse usw.) sind zu beachten.
- Erforderliche Schichtdicken gemäss untenstehender Tabelle (Angaben in mm)

	R 30-RF1 EI 30-RF1 REI 30-RF1	R 60-RF1 EI 60-RF1 REI 60-RF1	R 60-RF1	EI 60-RF1	REI 60-RF1	R 90-RF1	EI 90-RF1	REI 90-RF1
<b>Variante</b>	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>1 Brandschutzbekleidung<sup>1)</sup></b>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1
<b>2 Tragkonstruktion</b>								
Mehrlagige Massivholzplatte (d)	<sup>2)</sup>	<sup>2)</sup>	110 oder <sup>3)</sup>	60	100 oder <sup>4)</sup>	120 oder <sup>5)</sup>	60	120 oder <sup>6)</sup>
<b>3 Brandschutzbekleidung<sup>1)</sup></b>	K 30-RF1	K 60-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 30-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1	K 60-RF1

■ Nicht erforderlich

1) Brandschutzbekleidung gemäss Kap. 3.4

2) Bemessung für Normaltemperatur

3) Bemessung für 17 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

4) Bemessung für 17 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

5) Bemessung für 28 Minuten zweiseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

6) Bemessung für 28 Minuten einseitigen Abbrand gemäss dem entsprechenden Kapitel des Stammdokuments

### 3.4 Brandschutzbekleidungen

Die Bauteile RF1 in Kapitel 3 wurden für die Bekleidungen K tt-RF1 aus Abbildung 16 ausgelegt. Die Aufbauten in Kapitel 3 können nur in Kombination mit den Bekleidungen K tt-RF1 aus Abbildung 16 verwendet werden. Für alle anderen Bekleidungen K tt-RF1 ist ein rechnerischer Nachweis gemäss der Lignum-Dokumentation Brandschutz, Publikation 'Feuerwiderstandsbemessung – Bauteile und Verbindungen' zu führen.





Bekleidung K tt-RF1	
Bekleidung K 30-RF1	12,5 mm + 12,5 mm Rigips Riduro gem. VKF-Anerkennung Nr. 27067
Bekleidung K 60-RF1	15 mm Rigips Rigidur H + 20 mm Rigips RF gem. VKF-Anerkennung Nr. 27422 (15 mm Rigips Rigidur H direkt auf Unterkonstruktion montiert)

Abbildung 16: Bekleidungen K tt-RF1 von Rigips

### 3.5 Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in der Ebene

#### 3.5.1 Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Bei Stössen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in der Ebene mit Rigips-Produkten sind die Fugen gemäss Abbildung 17 auszubilden.

Fugentyp		Fugengrösse	
		K 30-RF1	K 60-RF1
Stumpfer Stoss		2)	2)
Klebefuge		2)	2)
Spachtelfuge <sup>1)</sup>		≤ 5 mm	≤ 5 mm
Trockenbaukante <sup>1)</sup>		Bekleidung stumpf gestossen und Fugenausbildung verspachtelt (1. Lage ohne Fugen-Armierung)	Bekleidung stumpf gestossen und Fugenausbildung verspachtelt (1. Lage ohne Fugen-Armierung)

1) Bei mehrlagigen Brandschutzbekleidungen sind die Fugen der einzelnen Lagen in der Ebene gemäss Vorgaben in Kap. 3.5.2 zu versetzen.  
2) Fugenausbildung gemäss VKF-Anerkennung nicht möglich.

Abbildung 17: Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in der Ebene

### 3.5.1.1 Unterkonstruktion für Fugen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Die Abstände der Unterkonstruktion (Achsmass) und die Befestigung der Brandschutzbekleidungen in die Unterkonstruktion werden in Kapitel 3.5.3 definiert. Bezüglich der Anordnung der Fugen der direkt auf der Unterkonstruktion befestigten Bekleidungsfläche gilt folgendes:

- Fugen, welche parallel zur linearen Unterkonstruktion verlaufen, sind auf der linearen Unterkonstruktion anzuordnen.
- Fugen, welche quer zur linearen Unterkonstruktion verlaufen, dürfen über dem freien Feld angeordnet werden.





Brandschutzbekleidungen auf linearen Elementen (Ständer, Balken, Lattung)				Brandschutzbekleidungen auf vollflächiger Unterlage (Vollquerschnitt oder Beplankung)
<b>Fugen in Wand</b>		<b>Fugen in Decke</b>		
Parallel zur Unterkonstruktion: Direkt auf Ständer oder Latte	Quer zur Unterkonstruktion: Über freiem Feld	Parallel zur Unterkonstruktion: Direkt auf Ständer oder Latte	Quer zur Unterkonstruktion: Über freiem Feld	
				
<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Fugentypen gemäss Abb. 17	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Fugentypen gemäss Abb. 17	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Fugentypen gemäss Abb. 17	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Fugentypen gemäss Abb. 17	<b>Anwendbare Fugentypen:</b> Fugentypen gemäss Abb. 17
Die Abstände der Ständer oder Latten der Unterkonstruktion sind Abb. 21 und 22 zu entnehmen	Die Abstände der Ständer oder Latten der Unterkonstruktion sind Abb. 21 und 22 zu entnehmen	Die Abstände der Balken oder Latten der Unterkonstruktion sind Abb. 21 und 22 zu entnehmen	Die Abstände der Balken oder Latten der Unterkonstruktion sind Abb. 21 und 22 zu entnehmen	

Abbildung 18: Unterkonstruktion für Fugen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in der Ebene

### 3.5.2 Fugenausbildung von mehrlagigen Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Die Bezeichnungen der Schichtlagen bei mehrlagigen Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 sind gemäss Abbildung 19 definiert. Bekleidungslage A ist diejenige Lage, welche direkt auf der Unterkonstruktion montiert ist. Bekleidungslage B ist nicht direkt auf der Unterkonstruktion montiert.

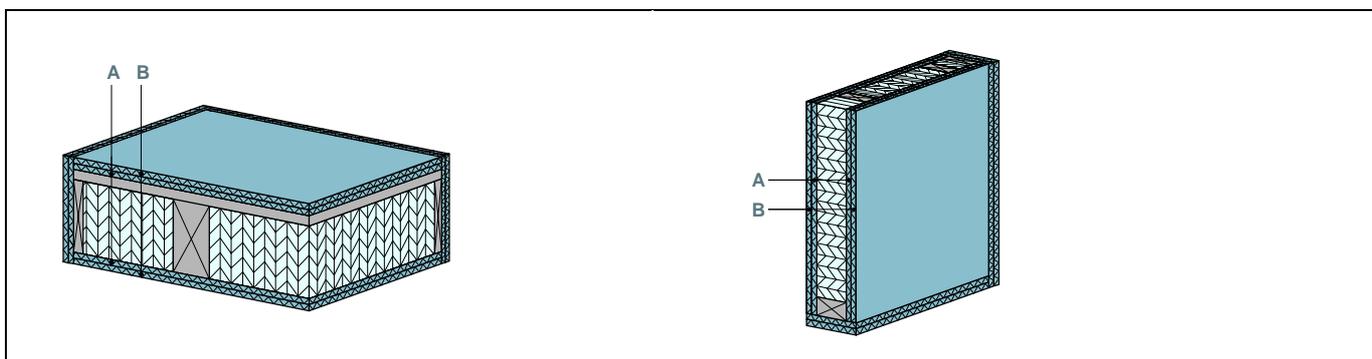


Abbildung 19: Definition der Schichten bei mehrlagigen Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

In Abbildung 17 sind die Fugenausbildungen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 geregelt, welche direkt auf die Unterkonstruktion montiert sind. Bei mehrlagigen Brandschutzbekleidungen gelten für jene Bekleidungslage, welche direkt auf die Unterkonstruktion montiert wird (Bekleidungslage A), die Bestimmungen aus Abbildung 17 und Abbildung 18. Die Fugenanordnung der Bekleidungslage B (Lage welche nicht direkt auf die Unterkonstruktion montiert ist) ist gemäss Abbildung 20 einzuhalten.

Bekleidungslage A (direkt auf Unterkonstruktion)	Bekleidungslage B	Minimaler Fugenversatz von Bekleidungslage A zu Bekleidungslage B
Spachtelfuge	Spachtelfuge	kein Fugenversatz notwendig
Spachtelfuge	Trockenbaukante	kein Fugenversatz notwendig
Trockenbaukante	Trockenbaukante	kein Fugenversatz notwendig

Abbildung 20: Fugenanordnung bei mehrlagigen Brandschutzbekleidung K tt-RF1

### 3.5.3 Befestigung für Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Die Schrauben- oder Klammergrösse für die Befestigung der entsprechenden Brandschutzbekleidung K tt-RF1 ist Abbildung 21 und Abbildung 22 zu entnehmen. Weiter sind die Abstände der Unterkonstruktion in Abhängigkeit der Brandschutzbekleidung K tt-RF1 geregelt.

Brandschutzbekleidungen K 30-RF1	Bekleidungs-lage A (direkt auf Unterkonstruktion)	Bekleidungs-lage B	Achsmass Unterkonstruktion Decke	Achsmass Unterkonstruktion Wand
<b>Beplankungsvariante</b>				
12,5 mm + 12,5 mm Rigips Riduro (VKF Nr. 27067)	Klammer $\geq 45$ mm <sup>1)</sup>	Klammern $\geq 45$ mm <sup>1)</sup>	$\leq 500$ mm	$\leq 500$ mm
1) Die Verbindungsmittel sind in beiden Lagen zu verspachteln.				

Abbildung 21: Befestigung und Unterkonstruktion für Brandschutzbekleidungen K 30-RF1

Brandschutzbekleidungen K 60-RF1	Bekleidungs-lage A (direkt auf Unterkonstruktion)	Bekleidungs-lage B	Achsmass Unterkonstruktion Decke	Achsmass Unterkonstruktion Wand
<b>Beplankungsvariante</b>				
15 mm Rigips Rigidur H (direkt auf Unterkonstruktion montiert) + 20 mm Rigips RF (VKF Nr. 27422)	Schrauben $\geq 3,5 \times 40$ mm <sup>1)</sup>	Klammern $\geq 30$ mm <sup>1)</sup>	$\leq 625$ mm	$\leq 625$ mm
1) Die Verbindungsmittel sind in beiden Lagen zu verspachteln.				

Abbildung 22: Befestigung und Unterkonstruktion für Brandschutzbekleidungen K 60-RF1

Die zu verwendenden Befestigungsmittel sind in Abbildung 21 und Abbildung 22 definiert. Die Abstände der Verbindungsmittel untereinander sind gemäss Abbildung 23 auszuführen.

#### Brandschutzbekleidung K 30-RF1 in Wand / Decke

- Beide Lagen sind direkt in die Unterkonstruktion zu befestigen (Abb. 23, Bild 1 und 2). Der Abstand der Klammern beträgt in beiden Lagen  $a \leq 80$  mm.

#### Brandschutzbekleidung K 60-RF1 in Wand / Decke

- Werden nicht beide Lagen direkt in die Unterkonstruktion befestigt (Abb. 23, Bild 3 und 4), beträgt der Abstand der Verbindungsmittel in beiden Lagen  $b \leq 150$  mm.
- Werden beide Lagen direkt in die Unterkonstruktion befestigt (Abb. 23, Bild 5 und 6), beträgt der Abstand der Verbindungsmittel in beiden Lagen  $b \leq 150$  mm.

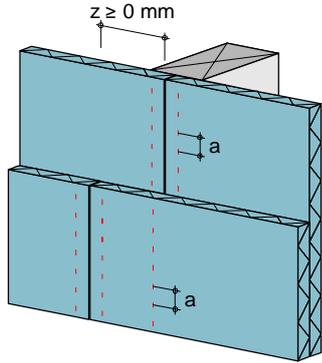
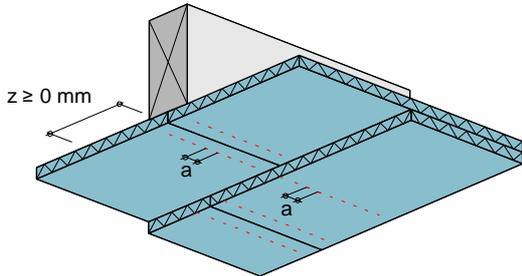
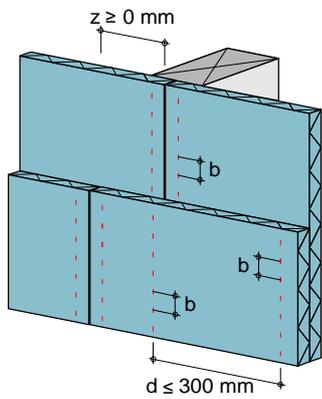
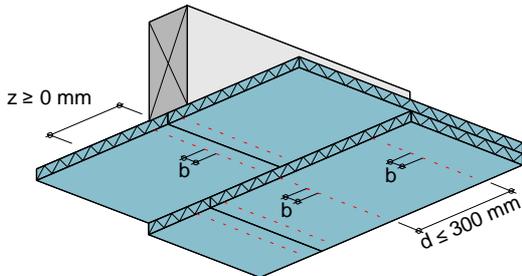
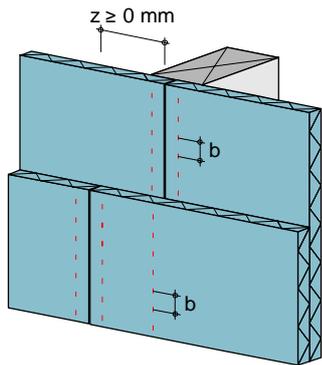
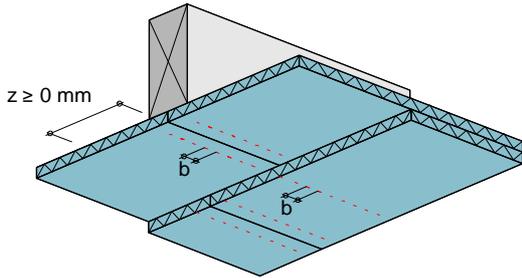



Brandschutzbekleidungen K 30-RF1	
Beide Bekleidungslagen in Unterkonstruktion montiert	
Wand	Decke
<p><b>1</b></p>  <p><math>a \leq 80 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>	<p><b>2</b></p>  <p><math>a \leq 80 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>
Brandschutzbekleidungen K 60-RF1	
Nicht beide Bekleidungslagen in Unterkonstruktion montiert	
Wand	Decke
<p><b>3</b></p>  <p><math>b \leq 150 \text{ mm}</math> <math>d \leq 300 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>	<p><b>4</b></p>  <p><math>b \leq 150 \text{ mm}</math> <math>d \leq 300 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>
Beide Bekleidungslagen in Unterkonstruktion montiert	
Wand	Decke
<p><b>5</b></p>  <p><math>b \leq 150 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>	<p><b>6</b></p>  <p><math>b \leq 150 \text{ mm}</math> <math>z \geq 0 \text{ mm}</math></p>
<p><math>a \leq 80 \text{ mm}</math>; Bei Brandschutzbekleidungen K 30-RF1: Abstand der Befestigungsmittel in beiden Lagen  <math>b \leq 150 \text{ mm}</math>; Bei Brandschutzbekleidungen K 60-RF1: Abstand der Befestigungsmittel in beiden Lagen  <math>d \leq 300 \text{ mm}</math>; Bei Brandschutzbekleidungen K 60-RF1, wenn nicht beide Lagen in Unterkonstruktion befestigt sind: Reihenabstand der Befestigungsmittel derjenigen Lage welche nicht direkt auf die Unterkonstruktion montiert wird (für diejenige Lage welche direkt auf die Unterkonstruktion montiert wird, gelten die Bestimmungen aus Kap. 3.5.3)  <math>z \geq 0 \text{ mm}</math>; Gleichgerichtete Fugen in der Fläche ohne Fugenversatz möglich</p>	

Abbildung 23: Abstände der Befestigungsmittel bei Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

### 3.6 Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Aussenecken

#### 3.6.1 Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Bei Stössen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 um eine Aussenecke, beispielsweise um einen Eckpfosten bei einem Bauteil RF1, sind die Fugen gemäss Abbildung 24 auszubilden.

Fugentyp	Fugenausbildung	Fugengrösse	
		K 30-RF1	K 60-RF1
Stumpfer Stoss		2)	2)
Klebefuge		2)	2)
Spachtelfuge <sup>1)</sup>		≤ 5 mm	≤ 5 mm

1) Die Verbindung im Eckbereich von mehrlagigen Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 ist gemäss Kap. 3.6.2 auszuführen.  
2) Fugenausbildung gemäss VKF-Anerkennung nicht möglich.

Abbildung 24: Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Aussenecke

### 3.6.2 Verbindung bei Aussenecken

Führen bei Aussenecken mehrere Bekleidungslagen nach aussen, sind die einzelnen Lagen (mit Klammern oder Schrauben) mechanisch miteinander zu verbinden.







Abbildung 25: Mechanische Verbindung mehrerer nach aussen führender Bekleidungslagen

### 3.7 Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Innenecken

#### 3.7.1 Fugenausbildung Brandschutzbekleidungen K tt-RF1

Bei Stössen von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 in einer Innenecke, beispielsweise bei einem Elementstoss von zwei Bauteilen, sind die Fugen gemäss Abbildung 26 auszubilden.

Fugentyp <sup>1)</sup>	Brandschutzbekleidung - Bauteil EI tt-RF1	Brandschutzbekleidung - Brandschutzbekleidung	Fugengrösse	
			K 30-RF1	K 60-RF1
Stumpfer Stoss <sup>2)</sup>			≤ 1 mm	≤ 1 mm
Klebefuge	Nicht geeignet	Nicht geeignet	-	-
Spachtelfuge <sup>2)</sup>			≤ 5 mm	≤ 5 mm

1) Bei mehrlagigen Brandschutzbekleidungen sind in den einzelnen Bekleidungsstagen unterschiedliche Fugentypen möglich

2) Rigips Trennstreifen ist brandschutztechnisch nicht erforderlich, darf aber angewendet werden. Anwendung gemäss Herstellerangaben

Abbildung 26: Fugenausbildung von Brandschutzbekleidungen K tt-RF1 bei Innenecke

# Räume zum Leben. Natürlich mit Rigips.

Sortimente	gypsum4wood Lösungen für den Holzbau	Rigips Lösungen für den Innenausbau
<b>Alba</b> <b>Vollgipsplattensysteme</b>	<b>Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen</b> ■ Wärmeregulierende Beplankungen für Holz- und Metallständer	<b>Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen</b> ■ Freistehende Vollgipswände ■ Metallständerprofile ■ Beplankungen ■ Wärmeregulierende Beplankungen für Metallständer
	<b>Decken- und Dachstockbekleidungen</b> ■ Metallprofile und Abhänger ■ Wärmeregulierende Deckenbekleidungen	<b>Decken- und Dachstockbekleidungen</b> ■ Metallprofile und Abhänger ■ Deckenbekleidungen ■ Wärmeregulierende Deckenbekleidungen
	<b>Kleber und Spachtel</b> ■ Kleber ■ Fugenfüller, Spachtel und Weissputze ■ Maschinen, Werkzeuge und Geräte	<b>Kleber und Spachtel</b> ■ Kleber ■ Fugenfüller, Spachtel und Weissputze ■ Maschinen, Werkzeuge und Geräte
<b>Rigips</b> <b>Gips- und Gipsfaserplattensysteme</b>	<b>Aussen- und Innenwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen</b> ■ Aussteifende Beplankungen von tragenden Holztafelelementen ■ Trockenputze und Beplankungen für Holz- und Metallunterkonstruktionen	<b>Trennwände, Vorsatzschalen, Bekleidungen</b> ■ Metallständerprofile ■ Trockenputze und Beplankungen ■ Spezialsysteme für den Brand-, Schall-, Strahlen- und Einbruchschutz ■ Einbaugläser für Trockenbauwände
	<b>Decken- und Dachstockbekleidungen</b> ■ Metallprofile und Abhänger ■ Deckenbekleidungen	<b>Decken- und Dachstockbekleidungen</b> ■ Metallprofile und Abhänger ■ Deckenbekleidungen ■ Akustikdecken
	<b>Böden</b> ■ Trockenestriche	<b>Böden</b> ■ Trockenestriche
	<b>Kleber und Spachtel</b> ■ Kleber ■ Fugenfüller, Spachtel und Weissputze ■ Maschinen, Werkzeuge und Geräte	<b>Kleber und Spachtel</b> ■ Kleber ■ Fugenfüller, Spachtel und Weissputze ■ Maschinen, Werkzeuge und Geräte
<b>Rigips</b> <b>Spezialsysteme und Vorfertigung</b>		<b>Raumkonstruktionen</b> ■ Unterkonstruktionen und Beplankungen für Wände und Decken mit grossen Höhen und Spannweiten ■ Raum-in-Raum-System (freistehend)
		<b>Formteile</b> ■ Deckenkuppeln ■ Brüstungen und Bekleidungen

## Rigips Service inklusive:

- Beratung ■ Aus- und Weiterbildung
- Ausschreibung, Kalkulation, Materialauszüge
- Logistik ■ RiCycling®

